




ecoTEC pro

VU../VUW..

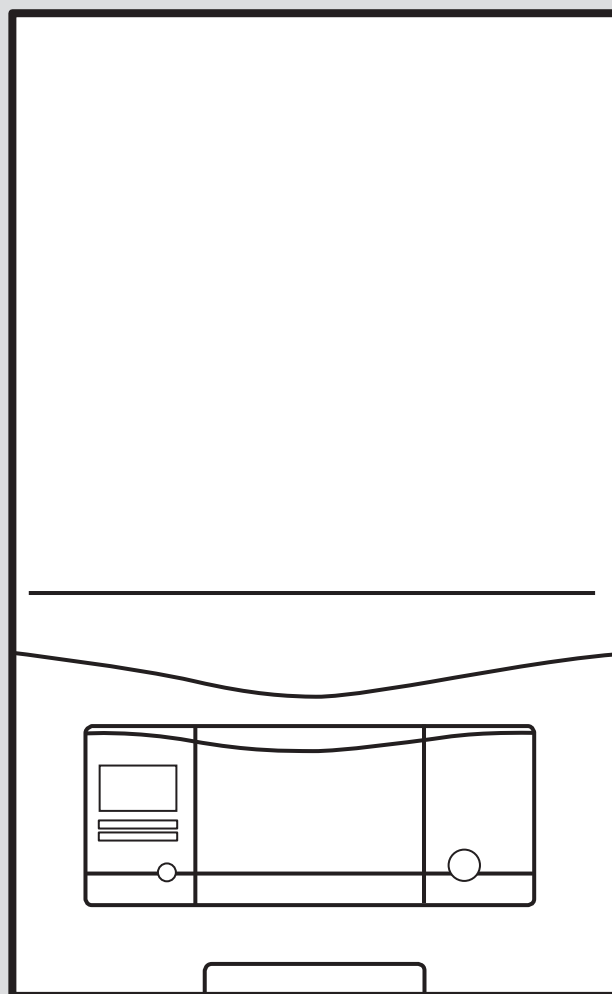

Szerelési és karbantartási útmutató

Tartalom

Szerelési és karbantartási útmutató		7.7	A használati melegvízrendszer feltöltése és légtelenítése	18
Tartalom		7.8	A kondenzátumszifon feltöltése	18
		7.9	Gázellenőrzés	19
1	Biztonság	4	7.10 A tömítettség ellenőrzése	20
1.1	Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések	4	8 Beállítás a fűtési rendszerhez.....	20
1.2	Rendeltetésszerű használat	4	8.1 Diagnosztikai kódok lehívása	20
1.3	Általános biztonsági utasítások	4	8.2 Égőtöltési idő	21
1.4	Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)	6	8.3 Karbantartási időközök beállítása.....	21
2	Megjegyzések a dokumentációhoz.....	7	8.4 Szivattyútjeljesítmény beállítása	21
2.1	Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat.....	7	8.5 Túlfolyószelep beállítás	21
2.2	A dokumentumok megőrzése	7	8.6 A napkollektoros ivóvíz-utánamelegítés beállítása	22
2.3	Az útmutató érvényessége	7	8.7 A termék átadása az üzemeltetőnek	22
3	A termék leírása	7	9 Zavarelhárítás	22
3.1	A termék felépítése	7	9.1 Szervízüzenetek ellenőrzése	22
3.2	Adatok az adattáblán	8	9.2 Hibák elhárítása.....	22
3.3	Sorozatszám	8	9.3 Hibatároló lehívása és törlése	22
3.4	CE-jelölés	8	9.4 Paraméterek visszaállítása a gyári beállításokra	22
4	Szerelés	8	9.5 Javítás előkészítése	23
4.1	A termék kicsomagolása	8	9.6 A hibás alkatrészek cseréje.....	23
4.2	A szállítási terjedelem ellenőrzése	8	9.7 A javítás befejezése.....	25
4.3	Méretek.....	9	9.8 A termék tömítettségének ellenőrzése	25
4.4	Minimális távolságok.....	9	10 Ellenőrzés és karbantartás	25
4.5	A szerelősablon használata.....	9	10.1 Termo-kompaktmodul kiszerelés.....	25
4.6	A termék felakasztása	10	10.2 A hőcserélő tisztítása.....	26
4.7	Az elülső burkolat leszerelése	10	10.3 Az égő ellenőrzése	26
4.8	Az oldalsó rész leszerelése	10	10.4 A kondenzátumszifon tisztítása	26
5	Telepítés	10	10.5 A szűrő tisztítása a hideg-víz bemenetben.....	26
5.1	A telepítés előfeltételei.....	11	10.6 Termo-kompaktmodul beszerelés	27
5.2	A gázcsatlakozó szerelése	12	10.7 A termék leürítése.....	27
5.3	A gázvezeték tömítettségének ellenőrzése	12	10.8 A belső tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése	27
5.4	Hideg- és melegvíz csatlakozás telepítése	12	10.9 Az ellenőrzési és karbantartási munkák befejezése	27
5.5	Tárolócsatlakozások telepítése	12	10.10 Karbantartás utáni próbaüzem	27
5.6	A fűtés előremenő ág és a visszatérő ág csatlakoztatása	12	10.11 A termék tömítettségének ellenőrzése	27
5.7	Kondenzvíz-elvezető vezeték csatlakoztatása	12	11 Üzemen kívül helyezés	27
5.8	Lefolyócső szerelése a biztonsági szelephez.....	13	11.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése	27
5.9	Az égéstermék-elvezetés bekötése.....	13	11.2 A termék végleges üzemen kívül helyezése	28
5.10	Elektromos bekötés	14	12 A csomagolás ártalmatlanítása.....	28
6	Kezelés	16	13 Vevőszolgálat.....	28
6.1	Kezelési koncepció	16	Melléklet	29
6.2	A Szakember szint áttekintése	16	A Diagnosztikai kódok – áttekintés	29
6.3	Szakember szint lehívása.....	16	B Állapotkódok – áttekintés	32
6.4	Élő monitoring (állapotkódok)	16	C Hibakódok – áttekintés	34
6.5	A használati melegvíz-hőmérséklet beállítása	16	D Ellenőrző programok – áttekintés.....	36
7	Üzembe helyezés	16	E Elektromos kapcsolási rajzok.....	37
7.1	Termék be- és kikapcsolása	16	E.1 Bekötési kapcsolási rajz, csak fűtési üzemhez használt termék	37
7.2	Az ellenőrző programok használata	16	E.2 Bekötési kapcsolási rajz, integrált melegvízkészítéssel rendelkező termék.....	38
7.3	Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőrzése és előkészítése	16	F Felülvizsgálati és karbantartási munkálatok	39
7.4	A túl alacsony víznyomás elkerülése.....	17	G Műszaki adatok	40
7.5	A fűtési rendszer feltöltése	18		
7.6	A fűtési rendszer légtelenítése	18		



1 Biztonság

1.1 Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak



Veszély!

Közvetlen életveszély vagy súlyos személyi sérülések veszélye



Veszély!

Áramütés miatti életveszély



Figyelmeztetés!

Könnyebb személyi sérülés veszélye



Vigyázat!

Anyagi és környezeti károk kockázata

1.2 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyegető veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék, vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék arra készült, hogy zárt fűtési rendszerekben és melegvíz-készítés során hőtermelőként szolgáljon.

A készülék típusától függően az ebben az útmutatóban megnevezett termékek csak a kapcsolódó dokumentumokban felsorolt levegő-/égéstermék elvezető rendszer tartozékokkal együtt telepíthetők és üzemeltethetők.

A termék járművekben, pl. mobilházakban vagy lakókocsikban való használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem minősülnek járműnek azok az egységek, amelyek tartósan és helyhez kötötten telepítettek (ún. helyhez kötött telepítés).

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék, valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatónak figyelembe vétele

- a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés
- az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentiekén kívül az IP-kódnak megfelelő szerelést is magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék a termék minden közvetlen kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.3 Általános biztonsági utasítások

1.3.1 Nem megfelelő szakképzettség miatti veszély

A következő munkálatokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti:

- Szerelés
 - Szétszerelés
 - Telepítés
 - Üzembe helyezés
 - Ellenőrzés és karbantartás
 - Javítás
 - Üzemen kívül helyezés
- A technika jelenlegi állása szerint járjon el.

1.3.2 A szivárgó gáz életveszélyt jelent

Ha az épületben gázszag érezhető:

- Kerülje el, hogy a helyiségben gázszag keletkezhesen.
- Nyissa ki az ajtókat és ablakokat és gondoskodjon huzatról.
- Kerülje nyílt láng (pl. öngyújtó, gyufa) használatát.
- Tilos a dohányzás.
- Ne használjon villamos kapcsolót, hálózati csatlakozódugót, csengőt, telefont és egyéb hangszórós kaputelefont az épületben.
- Zárja el a gázóra gázcsapját vagy a központi gázlezáró csapot.
- Feltétlenül telepítsen gázlezáró csapot a termék előtt.





- ▶ Kopogással vagy hangos szóval figyelmeztesse a ház lakóit.
- ▶ Haladéktalanul hagyja el az épületet és akadályozza meg, hogy mások bemenjenek.
- ▶ Amint kijutott az épületből, értesítse a tűzoltókat és a rendőrséget.
- ▶ Értesítse a gázszolgáltató vállalat ügyeletét egy, az épületen kívül elhelyezett telefonkészülékről.

1.3.3 Életveszély a talajszint alatt összeszerelt berendezés tömítetlensége miatt

A PB-gáz összegyűlik a talajszinten. Ha a terméket a talajszint alatt szerelik össze, akkor tömítetlenség esetén a PB-gáz összegyűlhet a helyiségben. Ebben az esetben robbanásveszély áll fenn.

- ▶ Biztosítsa, hogy a PB-gáz semmi esetre se juthasson ki a termékből vagy a gázvezetékéből.

1.3.4 Ledugult vagy tömörtelen égéstermék-elvezetés miatti életveszély.

A telepítés során elkövetett kivitelezési hibák, a bekövetkező sérülések, illetve a nem megfelelő telepítési hely esetén a készülékből égéstermék juthat ki, amely mérgezést okozhat.

Ha az épületben égéstermék szag érezhető:

- ▶ Nyisson ki minden hozzáférhető ajtót és ablakot, és gondoskodjon huzatról.
- ▶ Kapcsolja ki a terméket.
- ▶ Ellenőrizze a termék és az épület égéstermék elvezető rendszerét.

1.3.5 Mérgezés és égési sérülések veszélye a kilépő forró égéstermékek miatt

- ▶ A terméket csak a teljesen felszerelt levegő-égéstermék elvezető vezetékkel üzemeltesse.
- ▶ A terméket csakis felszerelt és zárt elülső burkolattal üzemeltesse, kivéve a rövid ideig tartó vizsgálatok alatti működtetést.

1.3.6 Sérülésveszély a termék nagy súlya miatt

- ▶ A termék szállítását legalább két személy végezze.

1.3.7 A robbanékony és lobbanékony anyagok életveszélyt jelentenek

- ▶ Ne használja a terméket robbanékony vagy lobbanékony anyagokat (pl. benzin, papír, festékek) tároló helyiségekben.

1.3.8 Életveszély a szekrényszerű beépítés miatt

Helyiséglevegőtől függő üzemeltetés esetén a szekrényszerű beépítés veszélyes helyzetet okozhat.

- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék az égéshez elegendő égési levegőt kap.

1.3.9 Mérgezés veszélye az égési levegő nem megfelelő hozzavezetése miatt

Feltétel: A helyiség levegőjétől függő üzemeltetés

- ▶ Biztosítsa a termék felállítási helyiségében a tartósan akadálytalan és elegendő mennyiségű levegő beáramlását a vonatkozó légellátási követelményeknek megfelelően.

1.3.10 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található vázlatokon nem szerepel minden, a szakszerű telepítéshez szükséges biztonsági berendezés.

- ▶ Telepítse a szükséges biztonsági berendezéseket a rendszerben.
- ▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat, irányelveket és törvényeket.

1.3.11 Áramütés miatti életveszély

Ha feszültség alatt álló komponenseket érint meg, akkor fennáll az áramütés miatti életveszély.

Mielőtt dolgozna a termékkel:

- ▶ Az áramellátás összes pólusának kikapcsolásával kapcsolja feszültségmentesre a terméket (legalább 3 mm érintkezőnyílású elektromos leválasztókészülék, pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló segítségével).
- ▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
- ▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.





1.3.12 Égési vagy forrázási sérülések veszélye a forró alkatrészek miatt

- ▶ Minden alkatrészen csak akkor végezzen munkát, ha az már lehűlt.

1.3.13 A kilépő égéstermékek miatti életveszély

Ha a terméket üres kondenzátumszifonnal üzemeltetik, az égéstermékek kijuthatnak a helyiség levegőjébe.

- ▶ Biztosítsa, hogy a kondenzátumszifon a termék üzemeltetésekor mindig fel legyen töltve.

1.3.14 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén

- ▶ Szakmai szempontból megfelelő szerszámot használjon.

1.3.15 Fagyveszély miatti anyagi kár

- ▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes helyiségbe.

1.3.16 Korrózió okozta károsodás veszélye a helyiség nem megfelelő levegője vagy a rossz égési levegő miatt

A spray-k, oldószerek, klórtartalmú tisztítószer-
szerek, festékek, ragasztók, ammóniavegyü-
letek, porok és hasonlóak a termék, ill. az
égéstermék vezető korrózióját okozhatják.

- ▶ Biztosítsa, hogy az égéshez használt levegő vezetékébe ne kerülhessen fluor, klór, kén, porok stb.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a felállítás helyén ne tároljanak vegyi anyagokat.
- ▶ Ha a terméket fodorászatokban, festő- vagy asztalosműhelyekben, tisztítóüzemekben vagy ezekhez hasonló körülmények között kívánja felszerelni, akkor olyan elszeparált felállítási helyiséget kell választani, amelyben a helyiséglevegő technikailag mentes a vegyi anyagoktól.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy az égéstermék elvezetése ne olyan kéményen keresztül történjen, amelyet korábban olajkazán-
nal, vagy más olyan fűtőberendezéssel használtak, amely a kémény elvizesedését okozhatta.

1.4 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

- ▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket, rendeleteket és törvényeket.



2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat

- Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

- Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Termék – cikkszám

VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	0010021895
VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	0010021896
VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	0010021897
VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	0010021898


Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

- Magyarország

3 A termék leírása

3.1 A termék felépítése


3.1.1 Csak fűtési üzemmellel rendelkező termék funkcionális elemei

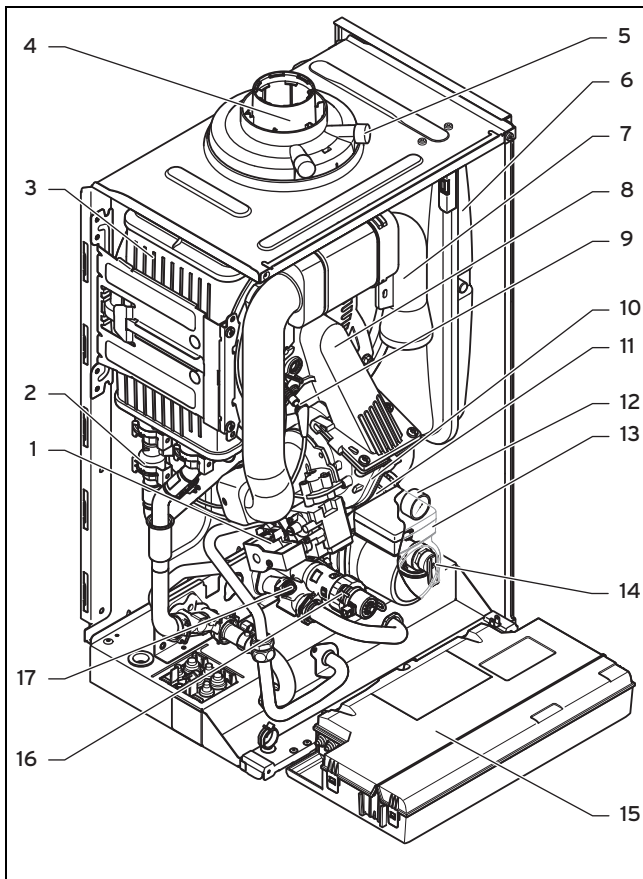

1 Gázarmatúra	4 Csatlakozó a levegő-/égéstermék elvezető rendszerhez
2 Víznyomás érzékelő	5 Égéstermék-mérőcsanak
3 Hőcserélő	

6 Tárgulási tartály	12 Manométer
7 Levegőbeszívó cső	13 Belső szivattyú
8 Termo-kompaktmodul	14 Biztonsági szelep
9 Gyújtó elektróda	15 Elektronika doboz
10 Ventilátor	16 Előnykapcsoló váltószelep
11 Gyors-légtelenítő	17 Túláram-szelep

3.1.2 Integrált melegvízkészítéssel rendelkező termék funkcionális elemei

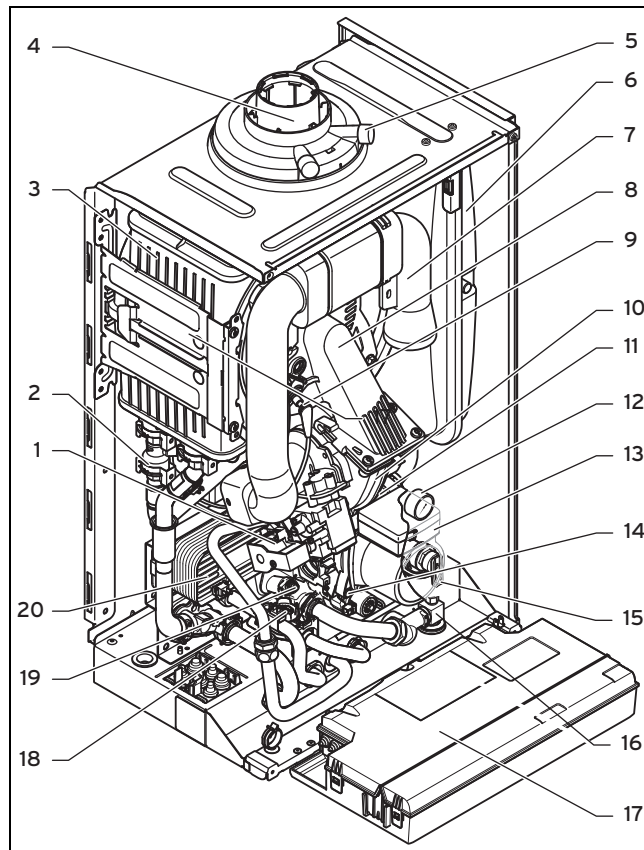

1 Gázarmatúra	11 Gyors-légtelenítő
2 Víznyomás érzékelő	12 Manométer
3 Hőcserélő	13 Belső szivattyú
4 Csatlakozó a levegő-/égéstermék elvezető rendszerhez	14 Előnykapcsoló váltószelep
5 Égéstermék-mérőcsanak	15 Biztonsági szelep
6 Tárgulási tartály	16 Töltőcsap
7 Levegőbeszívó cső	17 Elektronika doboz
8 Termo-kompaktmodul	18 Szárnykerekű áramláserővel (melegvíz)
9 Gyújtó elektróda	19 Túláram-szelep
10 Ventilátor	20 Szekunder HMV hőcserélő

3.2 Adatok az adattáblán

A típustábla gyárilag a termék alsó oldalán van elhelyezve.

Adatok az adattáblán	Jelentés
	Olvassa el az útmutatót!
VU...	Vaillant fali gázüzemű fűtőkészülék fűtéshez
VUW...	Vaillant fali gázüzemű fűtőkészülék fűtéshez és melegvízkészítéshez
..6/5-3	Teljesítmény, kondenzációs/termékgeneráció felszerelés
ecoTEC pro	Termék jelölése
2H, G20 - 20 mbar (2,0 kPa)	Gyári gázcsopot és csatlakozási gáznyomás
hh/éééé	Gyártás dátuma: hét/év
Kat.	Engedélyezett gázkategóriák
Típusok	Jóváhagyott gázkészülék fajták
PMS	A fűtési üzem maximálisan megengedett nyomása
PMW	A melegvízkészítés maximálisan megengedett nyomása
T _{max} .	Max. előremenő hőmérséklet
ED 92/42	Hatásfokra vonatkozó aktuális irányelv 4*-gal teljesítve
V, Hz	Hálózati feszültség és hálózati frekvencia
W	max. elektromos teljesítményfelvétel
IP	Védettség
	Fűtési üzem
	Melegvízkészítés
P	Névleges hőteljesítmény tartomány
Q	Hőterhelési tartomány
D	Névleges melegvíz-csapolási mennyiség
	Vonalkód sorozatszámmal, 7–16. számjegy = a termék cikkszáma



Tudnivaló

Győződjön meg róla, hogy a felállítási helyen a termék megfelel a gázcsopotjának.

3.3 Sorozatszám

A sorozatszám egy műanyag táblán található alul az első burkolaton, valamint az adattáblán.

3.4 CE-jelölés



A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelelnek az EU vonatkozó törvényi előírásainak.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

4 Szerelés

4.1 A termék kicsomagolása

- Vegye ki a terméket a csomagolásból.
- Távolítsa el a védőfóliákat a termék minden részéről.

4.2 A szállítási terjedelem ellenőrzése

- Ellenőrizze a szállítmány teljességét és sértetlenségét

4.2.1 Szállítási terjedelem

Érvényesség: Termék csak fűtési üzemmel

Mennyiség	Megnevezés
1	Hőtermelő
1	Szerelőkészlet a következő tartalommal:
1	- készüléktartó
1	- biztonsági szelep csatlakozócső
1	- roppantógyűrűs csavarkötés, gáz, 15 mm
2	- karbantartó csap
2	- csatlakozócsonk 22 mm (fűtés előremenő és visszatérő vezeték)
2	- zacskó kis alkatrészekkel
1	Zacskó kábelátvezetőkkel és hálózati csatlakozódugókkal
1	Sablon
1	Kondenzvíz lefolyótömlő
1	Dokumentációk


4.2.2 Szállítási terjedelem

Érvényesség: Termék integrált melegvízkészítéssel

Mennyiség	Megnevezés
1	Hőtermelő
1	Szerelőkészlet a következő tartalommal:
1	- készüléktartó
1	- biztonsági szelep csatlakozócső
1	- roppantógyűrűs csavarkötés, gáz, 15 mm
2	- karbantartó csap
1	- szelep (hideg-víz csatlakozás)
1	- melegvíz csatlakozócső
2	- csatlakozócsonk 22 mm (fűtés előremenő és visszatérő vezeték)
1	- hozzácsomagolt fogantyú

Mennyiség	Megnevezés
2	- zacskó kis alkatrészekkel
1	Zacskó kábelátvezetőkkel és hálózati csatlakozódugókkal
1	Sablon
1	Kondenzvíz lefolyótömlő
1	Dokumentációk

4.3 Méretek

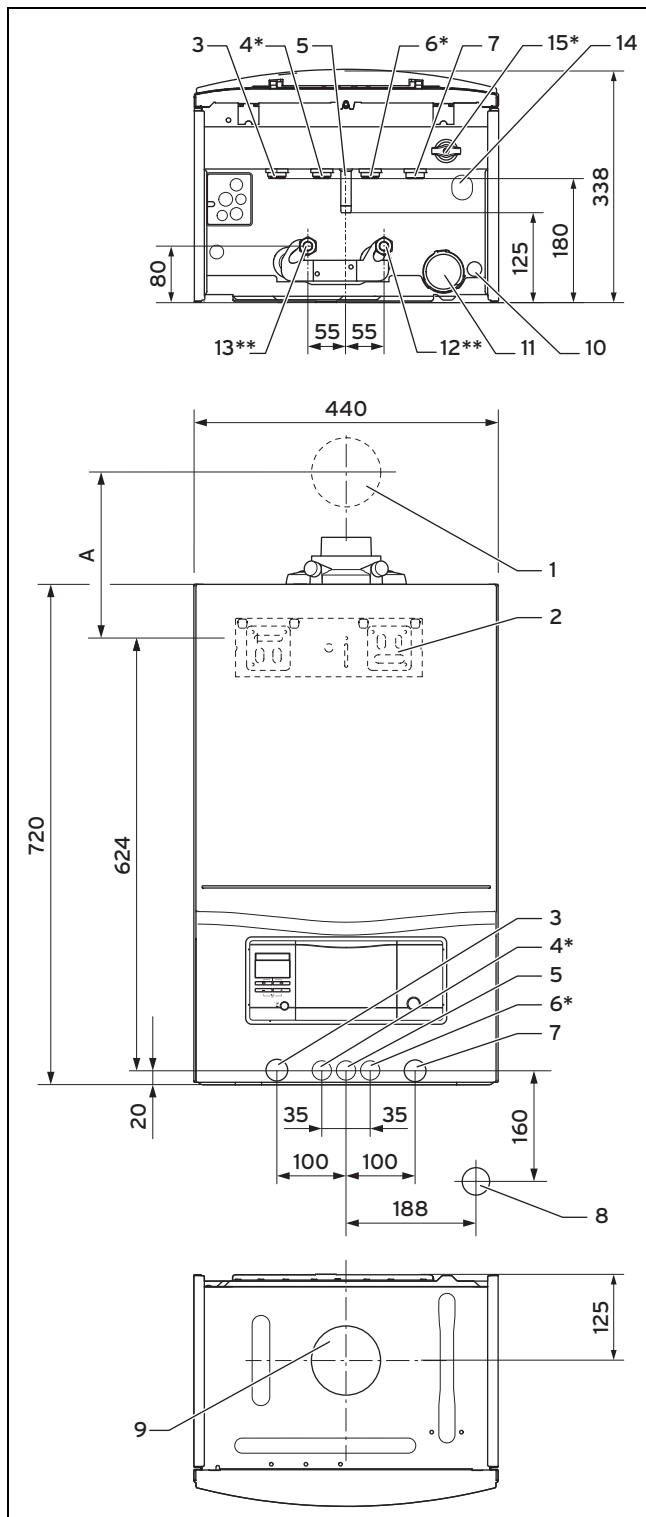


- | | | | |
|---|--|---|------------------------------|
| 1 | Levegő-/égéstermék elvezető rendszer falí átvető | 2 | Készülék tartó |
| | | 3 | Fűtés előremenő (Ø 22 × 1,5) |

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 4 | Melegvíz csatlakozó (Ø 15 × 1,5) | 11 | Kondenzvízszifon |
| 5 | Gázcsatlakozó (Ø 15 × 1,5) | 12 | Tároló visszatérő vezeték Ø 15 mm |
| 6 | Hűtővíz-csatlakozó (Ø 15 × 1,5) | 13 | Tároló előremenő vezeték Ø 15 mm |
| 7 | Fűtés visszatérő (Ø 22 × 1,5) | 14 | Fűtés biztonsági szelep lefolyóvezeték csatlakozó Ø 15 mm |
| 8 | Lefolyótölcsér/kondenzvízszifon csatlakozó R1 | 15 | Töltőberendezés |
| 9 | Levegő-/égéstermék elvezető rendszer csatlakozó | * | Csak integrált melegvíz-készítéssel rendelkező termék |
| 10 | Kondenzátum lefolyó csatlakozó, Ø 19 mm | ** | Csak fűtési üzemmél rendelkező termék |

Olvassa le a mellékelt szerelősablon A méretét.

4.4 Minimális távolságok

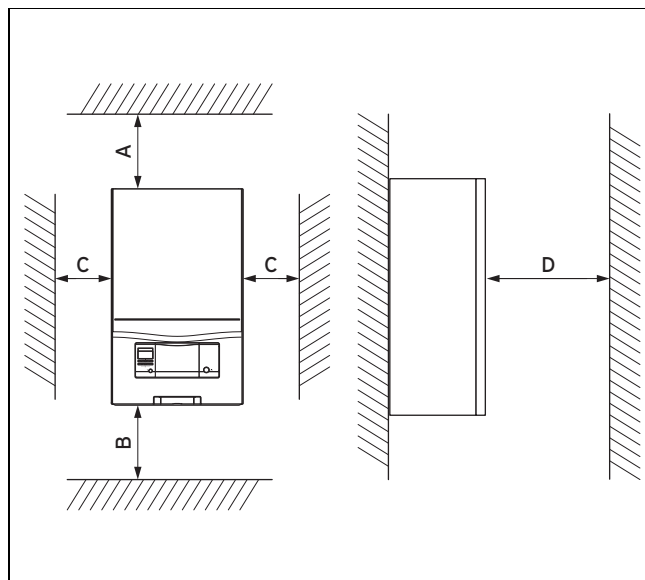

	Minimális távolság
A	165 mm: levegő-/égéstermék elvezető rendszer Ø 60/100 mm 275 mm: levegő-/égéstermék elvezető rendszer Ø 80/125 mm
B	180 mm; optimális kb. 250 mm
C	5 mm; optimális kb. 50 mm
D	500 mm távolság a hőtermelőtől, hogy a karbantartási munkák elvégzéséhez könnyen hozzá lehessen férni (egy kinyitható ajtóval is megvalósítható).


A termék és az éghető részeket tartalmazó elemek között nincs szükség a minimális távolságot meghaladó távolságra.

4.5 A szerelősablon használata

- Használja a szerelősablont azoknak a helyeknek a meghatározására, ahol furatokat kell fúrnia, és áttöréseket kell készítenie.


4.6 A termék felakasztása

1. Ellenőrizze a fal teherbíró-képességét.
2. Vegye figyelembe a termék teljes tömegét.
3. Csak a falhoz engedélyezett rögzítőanyagot használjon.
4. A telepítés során, szükség esetén gondoskodjon teherbíró felfüggesztő szerkezeetről.
5. Akassza fel a terméket a leírtak szerint.

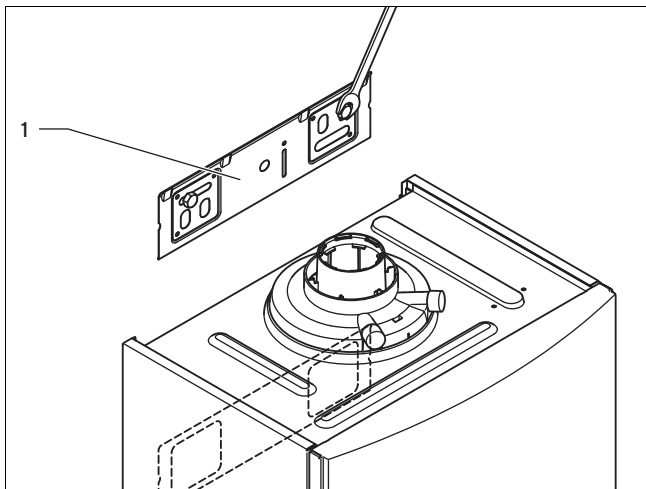


6. Szerelje fel a készüléktartót (1) a falra.
7. Az akasztókengyeleknél fogva felülről helyezze rá a terméket a készüléktartóra.

4.7 Az előlő burkolat leszerelése

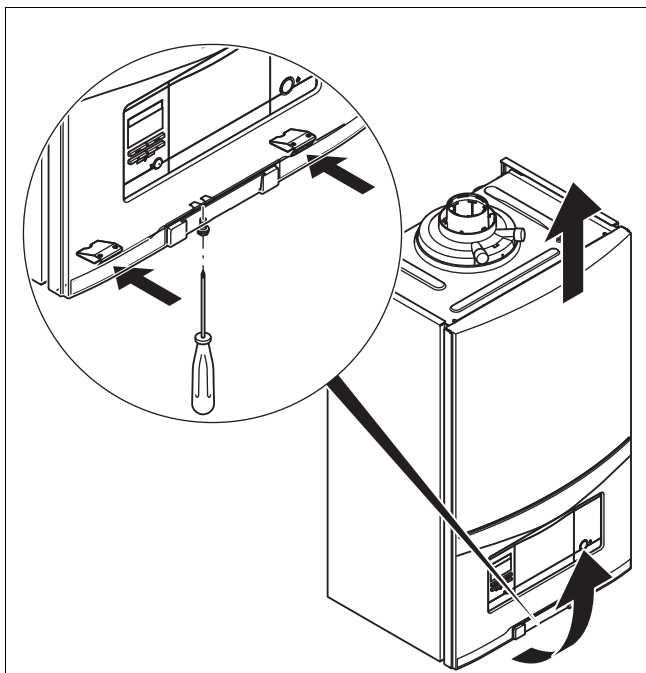

- Szerelje le az előlő burkolatot, ahogy az ábra mutatja.

4.8 Az oldalsó rész leszerelése

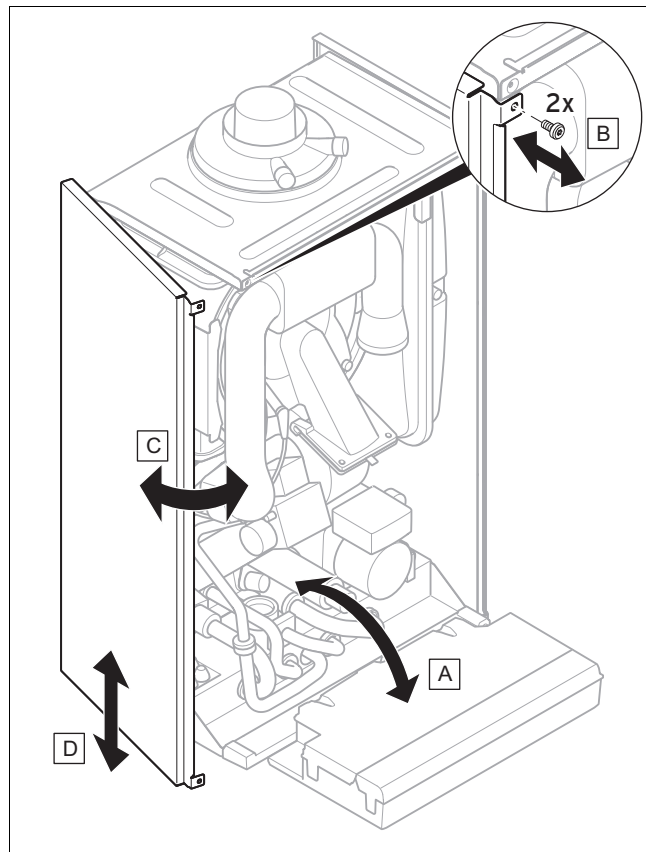

Vigyázat!

Anyagi károk veszélye mechanikus deformáció miatt!

Ha mindkét oldalsó részt leszereli, termék mechanikusan megvetemedhet, ami károkat okozhat például a csővezetékekben, és ennek következtében tömítetlenség lép fel.

- Mindig csak az egyik oldalsó részt szerelje le, soha ne szerelje le egyszerre mindkettőt.

- Szerelje le az oldalsó részt, ahogy az ábra mutatja.

5 Telepítés



Veszély!

Leforrásveszély és/vagy anyagi károk kockázata a szakszerűtlen telepítés, és az ennek következtében kilépő víz miatt!

A csatlakozócsövekben lévő mechanikus feszültség tömítetlenséget okozhat.

- A csatlakozóvezetékeket feszültségmentesen szerelje fel.



Vigyázat!

Anyagi károk kockázata gázszivárgás-vizsgálat miatt!

A gázszivárgás-vizsgálat során a gázarmatúra károsodhat, ha az ellenőrzőnyomás >11 kPa (110 mbar).

- ▶ Ha a gázszivárgás-vizsgálat során a termék gázvezetékeit és gázarmatúráját is nyomás alá helyezi, akkor az ellenőrzőnyomás nem lehet nagyobb, mint 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Ha az ellenőrzőnyomást nem tudja 11 kPa (110 mbar) értéknél kisebbre korlátozni, akkor a gázszivárgás-vizsgálat előtt zárja el a termék elé szerelt egyik gázvezető csapot.
- ▶ Ha a gázszivárgás-vizsgálat során elzárja az egyik gázvezető csapot a termék előtt, akkor nyomásmentesítse a gázvezetőket, mielőtt ismét kinyitná ezt a csapot.



Vigyázat!

Anyagi kár kockázata korrózió miatt

A fűtési rendszerben lévő, oxigéndiffúzió ellen nem védett műanyagcső miatt levegő kerül a fűtővízbe. A fűtővízben megjelenő levegő korróziót okoz a hőtermelő körben és a termékben.

- ▶ Ha oxigéndiffúzió ellen nem védett műanyagcsöveket használ a fűtési rendszerben, akkor győződjön meg arról, hogy nem kerül levegő a hőtermelő körbe.



Vigyázat!

Hőátadás miatti anyagi kár veszélye forrasztáskor!

- ▶ Csak akkor forrasztson a csatlakozódómoknál, ha azok még nincsenek össze-csavarozva a kezelőcsapokkal.



Vigyázat!

Anyagi károk kockázata a már csatlakoztatott csöveken végzett módosítások miatt!

- ▶ A csatlakozó csöveket csak addig deformálja, amíg nincsenek a termékhez csatlakoztatva.



Vigyázat!

Anyagi kár kockázata a csővezetékben lerakódó maradványok miatt!

A csővezetékben lerakódó hegesztési maradványok, tömítésmaradványok vagy szennyeződések károkat okozhatnak a termékben.

- ▶ A termék felszerelése előtt gondosan öblítse át a fűtési rendszert.



Figyelmeztetés!

Az egészséget befolyásoló tényezők veszélye az ivóvíz szennyezettsége miatt!

A tömítések maradványai, szennyeződések és más maradék anyagok ronthatják az ivóvíz minőségét.

- ▶ A termék felszerelése előtt gondosan öblítse át a hideg- és melegvízvezetőket.

5.1 A telepítés előfeltételei

5.1.1 A gázcsoportra vonatkozó megjegyzések

A termék gyárilag arra a gázcsoportra van előzetesen beállítva, amely az adattáblán is szerepel.

Ha Ön egy olyan termékkel rendelkezik, amely földgáz üzemre van beállítva, akkor a készüléket át kell állítani, ha PB-gázzal kívánja üzemeltetni. Ehhez egy átállító készletre van szüksége. Az átállítással kapcsolatos tudnivalókat egy, az átállító készlethez mellékelte útmutató tartalmazza.

Ezeket a beállításokat és módosításokat csak megfelelően képzett szakember végezheti el.

5.1.2 A PB-gáz tartály légtelenítése

Ha a cseppfolyós-gáz-tartály rosszul van légtelenítve, gyújtási problémák jelentkezhetnek.

- ▶ Mielőtt összeállítja a terméket, győződjön meg arról, hogy a PB-gáz tartály megfelelően van légtelenítve.
- ▶ Szükség esetén forduljon a tartály feltöltőjéhez, ill. a cseppfolyós gáz szállítóhoz.

5.1.3 A megfelelő gázcsoport használata

A nem megfelelő gázcsoport a termék üzemzavar miatti lekapcsolását okozhatja. Gyújtási és égési zajok keletkezhetnek a termékben.

- ▶ Kizárólag az adattáblán feltüntetett gázcsoportot használjon.

5.1.4 Szükséges előkészítő munkálatok

1. Szereljen be egy elzárócsapot a gázvezetékbe.
2. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rendelkezésre álló gázóra megfelel a szükséges gázáteresztő képességnek.
3. Ellenőrizze, hogy a táglási tartály befogadóképessége a rendszer térfogatához elegendő-e.

Feltétel: A beépített táglási tartály ürtartalma nem elegendő

- ▶ Szereljen be egy kiegészítő táglási tartályt a fűtés visszatérő ágába, lehetőleg a termékhez közel.


Feltétel: Külső táglási tartály beépítve, melegindítás aktív

- ▶ A termék kimeneténél (fűtés előremenő csatlakozó) szereljen be egy visszacsapó szelepet, vagy helyezze üzemmen kívül a belső táglási tartályt, hogy a melegindítási funkció gyakori aktiválását visszaáramlással megakadályozza.
- 4. Szereljen fel egy lefolyótölcsért szifonnal a kondenzvíz-elvezetőhöz és a biztonsági szelep lefúvató csövéhez.

Vezesse a lefolyóvezetékét, amilyen röviden csak lehet, és lejtéssel a lefolyótölcsértől.

5. Megfelelő szigetelőanyaggal szigetelje le a szabadon fekvő, környezeti hatásoknak kitett csöveket a fagyvédelemhez.

5.2 A gázcsatlakozó szerelése

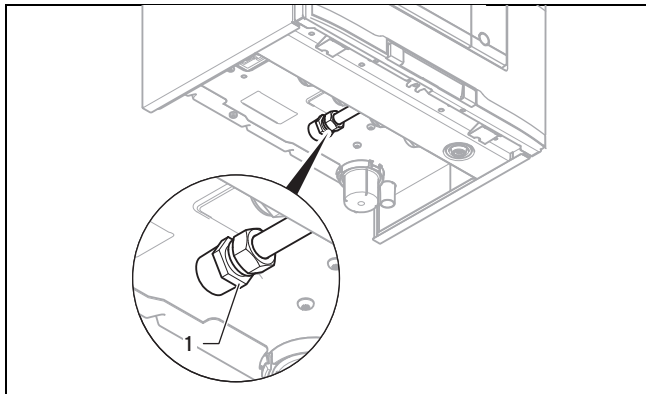


1. A gázvezetékét a műszaki előírások figyelembe vételével szerelje fel.
2. A terméket a technika elismert szabályai szerint csatlakoztassa a gázvezetékhez. Ehhez használja a mellékelt roppantógyűrűs csavarkötést, **(1)** valamint egy engedélyezett gázlezáró csapot.
3. Távolítsa el a maradványokat a gázvezetékből, ehhez fújja át a gázvezetékét.
4. Üzembe helyezés előtt légtelenítse a gázvezetékét.

5.3 A gázvezeték tömítettségének ellenőrzése

- Szakszerűen ellenőrizze a teljes gázvezeték tömítettségét.

5.4 Hideg- és melegvíz csatlakozás telepítése


Érvényesség: Termék integrált melegvízkészítéssel

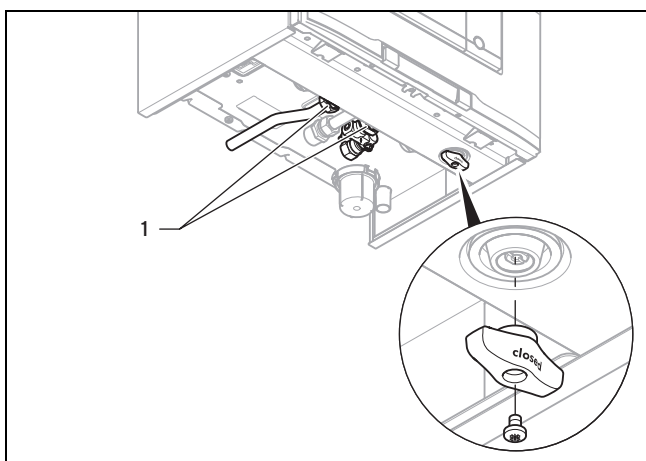

- A szabványoknak megfelelően kösse be a vízcsatlakozásokat **(1)** a mellékelt melegvíz csatlakozócsővel és szeleppel.


5.5 Tárolócsatlakozások telepítése

Érvényesség: Termék csak fűtési üzemmél

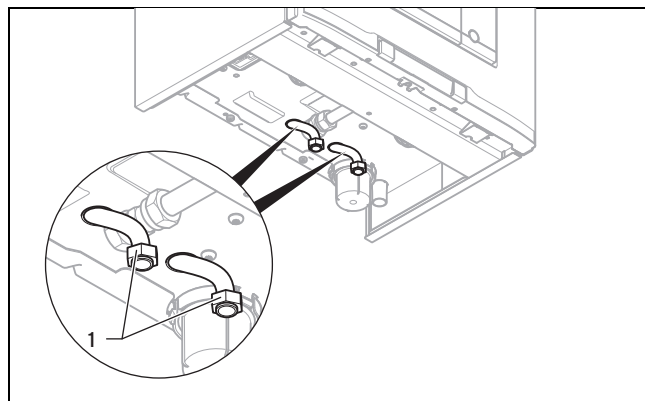

- Kösse össze a tárolócsatlakozásokat **(1)** a melegvíz-tárolóval.
- Ehhez használja a tároló külön rendelhető, opcionális csatlakozó készletét.

5.6 A fűtés előremenő ág és a visszatérő ág csatlakoztatása

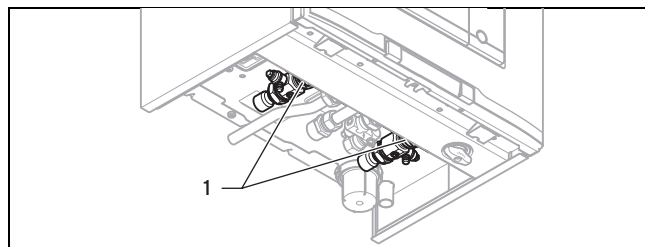

- A szabványok figyelembe vétele mellett készítse el a fűtési csatlakozásokat **(1)** a termékhez hozzácsomagolt csatlakozó csomaggal és karbantartó csapokkal együtt.

5.7 Kondenzvíz-elvezető vezeték csatlakoztatása




Veszély!

Életveszély az égéstermék szivárgása miatt!

A kondenzvíz lefolyócsövét nem szabad tömítetlen bekötni a lefolyóba, mert különben előfordulhat, hogy a lefolyó vákuuma kiüríti a belső kondenzátumszifont és így kijuthatnak az égéstermék.


- Tilos a kondenzátumszifont a lefolyóba tömítő megoldással bekötni.

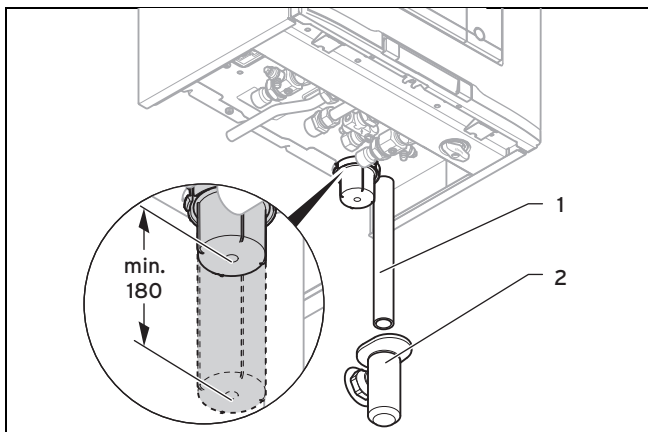

- ▶ A kondenzvíz-elvezető vezetékhez csak saválló anyagból (pl. műanyagból) készült csöveket használjon.
- ▶ A kondenzvízsifon alatt legalább 180 mm szabad teret hagyjon a szereléshez.
- ▶ Függeszse fel a kondenzvíz-elvezető vezeték (1) az előzőleg felszerelt lefolyótölcsér fölé (2).

5.8 Lefolyócső szerelése a biztonsági szelephez

1. Telepítse a lefolyócsövet a biztonsági szelephez úgy, hogy a szifon alsó részének levételekor és felhelyezésekor ne okozzon zavart.

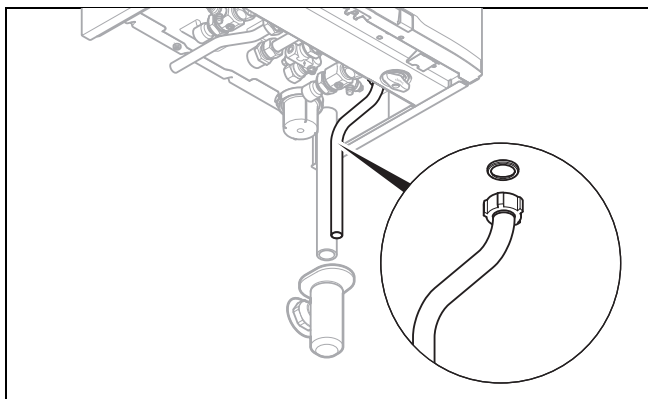

2. Szerelje fel a lefolyócsövet az ábra szerint (ne rövidítse!).
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a cső vége látható.
4. Bizonyosodjon meg arról, hogy víz vagy gőz kilépésekor nem sérülhetnek meg személyek, és nem károsodhatnak elektromos szerkezeti elemek.

5.9 Az égéstermék-elvezetés bekötése

5.9.1 Levegő-/égéstermék elvezető rendszer szerelése és csatlakoztatása

1. A használható levegő-/égéstermék elvezető rendszereket a levegő-/égéstermék elvezető rendszer mellékelt szerelési útmutatójában találja meg.

Feltétel: Telepítés nedves helyiségbe


- ▶ A terméket feltétlenül egy, a helyiséglevegőtől független levegő-/égéstermék rendszerhez csatlakoztassa. Az égési levegő nem vehető a felállítási helyiségből.

2. Szerelje össze a levegő-/égéstermék elvezető rendszert a szerelési útmutatónak megfelelően.

5.9.2 A levegő-/égéstermék elvezető rendszer csatlakozócsonk cseréje szükség esetén

1. Szükség esetén cserélje ki a levegő-/égéstermék elvezető rendszer csatlakozócsonkját. A termékspecifikus standard felszereltséget a műszaki adatok között találja.
2. Szerelje le a levegő-/égéstermék elvezető rendszer gyárilag felszerelt csatlakozócsonkját. (→ Oldal: 13)
3. **Alternatíva 1:**
 - ▶ Szükség esetén szerelje fel a csatlakozócsonkot az ø 80/125 mm levegő-/égéstermék elvezető rendszerhez. (→ Oldal: 13)
3. **Alternatíva 2:**
 - ▶ Szükség esetén szerelje fel az eltolásos csatlakozócsonkot az ø 60/100 mm levegő-/égéstermék elvezető rendszerhez. (→ Oldal: 13)

5.9.2.1 A levegő-/égéstermék elvezető rendszer csatlakozócsonk leszerelése

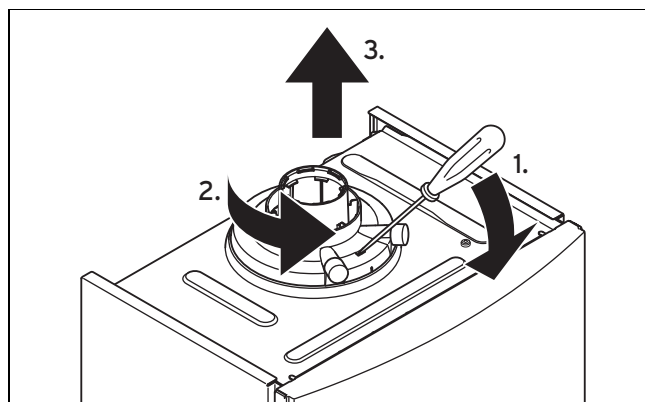


1. Dugjon egy csavarhúzó a mérőcsonkok közötti nyílásba.
2. Óvatosan nyomja lefelé a csavarhúzót (1.).
3. Forgassa el a csatlakozócsonkot az óramutató járásával ellentétes irányban ütközésig (2.), és húzza ki felfelé a csavarhúzót (3.).

5.9.2.2 Csatlakozócsonk szerelése az ø 80/125 mm levegő-/égéstermék elvezető rendszerhez

1. Szerelje le a levegő-/égéstermék elvezető rendszer gyárilag felszerelt csatlakozócsonkját. (→ Oldal: 13)
2. Helyezze be az alternatív csatlakozócsonkot. Eközben ügyeljen a bepattanó csapokra.
3. Fordítsa el a csatlakozócsonkot az óramutató járásával megegyező irányban bereteszelésig.

5.9.2.3 Eltolásos csatlakozócsonk szerelése az ø 60/100 mm levegő-/égéstermék elvezető rendszerhez

1. Szerelje le a levegő-/égéstermék elvezető rendszer gyárilag felszerelt csatlakozócsonkját. (→ Oldal: 13)

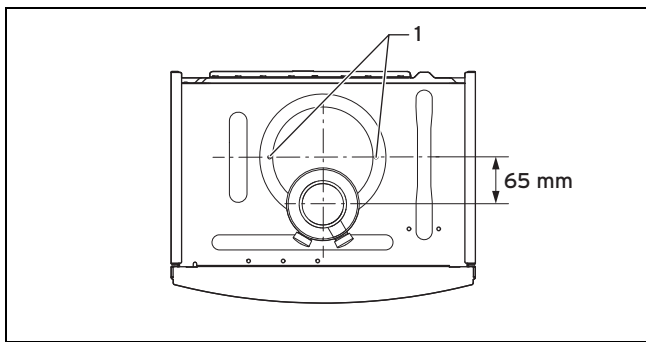

2. Helyezze be az alternatív csatlakozócsonkot toldással előre.
3. Rögzítse a csatlakozócsonkot két csavarral (1) a terméken.

5.10 Elektromos bekötés

Az elektromos telepítést csak elektromos szakember végezheti.




Veszély!

Áramütés miatti életveszély!

A hálózati csatlakozó L és N kapcsán állandó feszültség van, akkor is, ha a Be/Ki kapcsoló ki van kapcsolva:

- ▶ Az áramellátás összes pólusának kikapcsolásával kapcsolja feszültségmentesre a terméket (legalább 3 mm érintkezőnyílású elektromos leválasztókészülék, pl. biztosíték vagy vezetékvédő kapcsoló segítségével).
- ▶ Biztosítsa a visszakapcsolás ellen.
- ▶ Várjon legalább 3 percet, míg a kondenzátorok kisülnek.
- ▶ Ellenőrizze a feszültségmentességet.

5.10.1 Kapcsolódoboz kinyitása

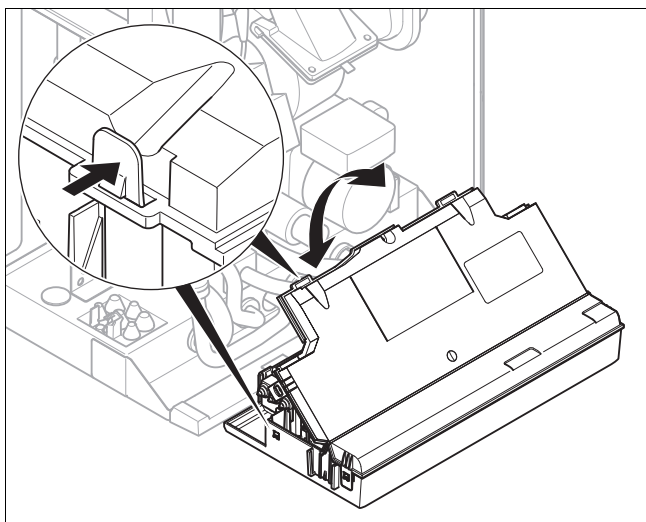

- ▶ Az ábrán látható módon nyissa ki a kapcsolószelekrényt.

5.10.2 A kábelezés




Vigyázat!

Anyagi károk veszélye szakszerűtlen telepítés esetén!

A nem megfelelő szorító- és csatlakozókapcsokra kötött hálózati feszültség tönkretelheti az elektronikát.

- ▶ Az eBUS (+/-) kapcsokra semmiképpen se kössön hálózati feszültséget.
- ▶ A hálózati csatlakozó kábelt kizárólag az annak megfelelően megjelölt kapcsokra szabad bekötni!

1. Vezesse át a bekötni kívánt komponensek kábeleit a kábelátvezetőn a bal oldalon a termék alján.
2. Alkalmazzon húzásmentesítőket.
3. Szükség esetén rövidítse meg a csatlakozókábeleket.

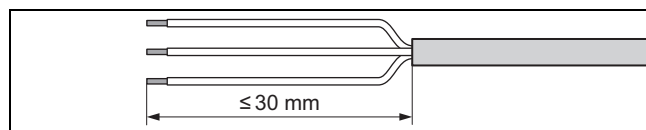

4. Az ábrán jelzett módon blankolja a flexibilis vezetékeket. Ügyeljen arra, hogy az egyes erek szigetelése ne sérüljenek meg.
5. A belső erek szigetelését csak annyira távolítsa el, hogy jól be tudja kötni őket.
6. Ahhoz, hogy az egyes erek meglazulása esetén ne keletkezessenek rövidzárlatok, az erek lecsupaszított végeire helyezzen érvég hüvelyeket.
7. Szerelje fel a megfelelő csatlakozódugót a csatlakozókábelre.
8. Ellenőrizze, hogy minden ér megfelelően stabilan van-e rögzítve a csatlakozódugó kapcsaiban. Adott esetben javítsa ki.
9. Dugja a csatlakozódugót az elektromos vezérlőpanel hozzátartozó csatlakozóhelyére, lásd bekötési kapcsolási rajz a függelékben.

5.10.3 Az eBUS-vezetékekkel szembeni követelmények

Az eBUS-vezetékek fektetésénél tartsa be a következő szabályokat:

- ▶ Használjon 2 eres vezetékeket.
- ▶ Soha ne használjon árnyékolt vagy sodrott vezetékeket.
- ▶ Csak megfelelő, például NYM vagy H05VV (-F / -U) típusú vezetékeket használjon.
- ▶ Tartsa be az 125 méteres megengedett maximális hosszt. A $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ -es érkeresztmetszet 50 m teljes hossz, 50 m-től pedig $1,5 \text{ mm}^2$ -es érkeresztmetszet alkalmazandó.

Az eBUS-jelek (pl. interferencia miatti) zavarainak elkerülése érdekében:

- ▶ Tartson legalább 120 mm távolságot a hálózati csatlakozókábelektől vagy más elektromágneses zavarforrásoktól.
- ▶ Ha a kábeleket a hálózati csatlakozókábelekkal párhuzamosan fekteti le, akkor azokat a vonatkozó előírásoknak megfelelően, pl. kábeltálcákra helyezze el.

- **Kivétel:** Falátvezetéseknel és a kapcsolószekrényben a minimális távolság elmaradása elfogadható.

5.10.4 Az áramellátás bekötése



Vigyzat!

Anyagi károk veszélye túl magas csatlakozási feszültség miatt!

Ha a hálózati feszültség magasabb, mint 253 V, az elektronika komponensei tönkremehetnek.

- Ellenőrizze, hogy a hálózati névleges feszültség 230 V.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózat névleges feszültsége 230 V.
2. Nyissa ki a kapcsolódobozt. (→ Oldal: 14)
3. A készülék bekötéséhez egy fix csatlakozót és egy legalább 3 mm érintkezőnyílású elektromos leválasztókészüléket (pl. biztosíték vagy megszakító) használjon.
4. Helyezzen egy szabványos háromeres hálózati csatlakozókábel a kábelátvezetésen keresztül a termékbe.
 - Hálózati csatlakozóvezeték: flexibilis vezeték
5. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 14)
6. Csavarozza a termékkel együtt szállított csatlakozódugót a hálózati csatlakozókábelre.
7. Zárja be a kapcsolódobozt.
8. Biztosítsa, hogy a hálózati csatlakozóhoz mindig hozzá lehessen férni, ne legyen letakarva vagy eltorlaszolva.

5.10.5 A termék telepítése nedves környezetben



Veszély!

Áramütés miatti életveszély!

Ha a terméket olyan helyiségekbe telepíti, ahol jellemző a nedvesség, pl. fürdőszobába, akkor vegye figyelembe az elektromos telepítésre vonatkozó elismert nemzeti szabályozásokat. Ha pl. a gyárilag felszerelt, védőérintkezős hálózati csatlakozóval ellátott kábelt használja, akkor életveszélyes áramütés veszélye áll fenn.

- Nedves környezetbe telepítéskor soha ne használja az adott esetben gyárilag felszerelt, védőérintkezős csatlakozóval ellátott kábelt.
- A készülék bekötéséhez egy fix csatlakozót és egy legalább 3 mm érintkezőnyílású elektromos leválasztókészüléket (pl. biztosíték vagy megszakító) használjon.
- Hálózati kábelként hajlékony vezeték használjon, amelyet a kábelátvezetőn keresztül a termékbe vezet.

1. Nyissa ki a kapcsolódobozt. (→ Oldal: 14)
2. Húzza le a csatlakozódugót a hálózati csatlakoztatás vezérlőpaneljének csatlakozási helyén (X1).
3. Szerelje le a csatlakozót az adott esetben gyárilag összeszerelt hálózati csatlakozókábelről.

4. Használjon szabványos, háromeres hálózati kábelt az adott esetben gyárilag mellékel, védőérintkezős csatlakozóval ellátott kábel helyett.
5. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 14)
6. Zárja be a kapcsolódobozt.
7. Ügyeljen a szükséges, égéstermék-oldali csatlakozásra helyiséglevegőtől független levegő-/égéstermék rendszerrel. (→ Oldal: 13)

5.10.6 Szabályzó csatlakoztatása az elektronikához

1. Szükség szerint szerelje fel a szabályzót.
2. Nyissa ki a kapcsolódobozt. (→ Oldal: 14)
3. Végezze el a kábelezést. (→ Oldal: 14)
4. Vegye figyelembe a függelékben található bekötési kapcsolási rajzot.

Feltétel: Időjárásfüggő szabályzó vagy szobatermosztát csatlakoztatása az eBUS segítségével

- Csatlakoztassa a szabályzót az eBUS csatlakozóhoz.
- Hidalja át a 24 V-os csatlakozót = RT (X100 vagy X106), ha nincs híd.

Feltétel: Kisfeszültségű szabályzó (24 V) csatlakoztatása

- Távolítsa el a hidat, és csatlakoztassa a szabályzót a 24 V-os csatlakozóhoz = RT (X100 vagy X106).

Feltétel: Maximális hőmérsékletet korlátozó termosztát csatlakoztatása padlófűtéshez

- Távolítsa el a hidat, és csatlakoztassa a maximális hőmérsékletet korlátozó termosztátot a **Burner off** csatlakozóhoz.

5. Zárja be az elektronika dobozát.
6. Állítsa át többkörös szabályzóhoz a **D.018** diagnosztikai pontot **ECO** (szakaszos szivattyú) értékről **Komfort** (továbbműködő szivattyú) értékre. (→ Oldal: 20)

5.10.7 Kiegészítő komponensek csatlakoztatása VR 40 modulon (2/7 multifunkcionális modul) keresztül

1. A komponenseket a mindenkorli útmutatóknak megfelelően szerelje fel.

Feltétel: Komponens csatlakoztatása az 1. relére

- Aktiválja a **D.027** diagnosztikai pontot. (→ Oldal: 20)

Feltétel: Komponens csatlakoztatása az 2. relére

- Aktiválja a **D.028** diagnosztikai pontot. (→ Oldal: 20)

5.10.8 A cirkulációs szivattyú használatnak megfelelő vezérlése

1. Végezze el a kábelezést.
2. Kösse össze a külső gomb csatlakozóvezetékét a szabályzó mellé csomagolt X41 peremes csatlakozódugó 1 (0) és 6 (FB) kapcsaival.
3. Csatlakoztassa a csatlakozót az X41 csatlakozóhelyre a panelen.


6 Kezelés

6.1 Kezelési koncepció

A kezelési elv és az üzemeltetői szint leolvasási és beállítási lehetőségeinek leírásai az Üzemeltetési útmutatóban találhatók.

A szakember szint leolvasási és beállítási lehetőségeinek áttekintését a szakember szint áttekintése szakaszban találja meg. (→ Oldal: 16)

6.2 A Szakember szint áttekintése

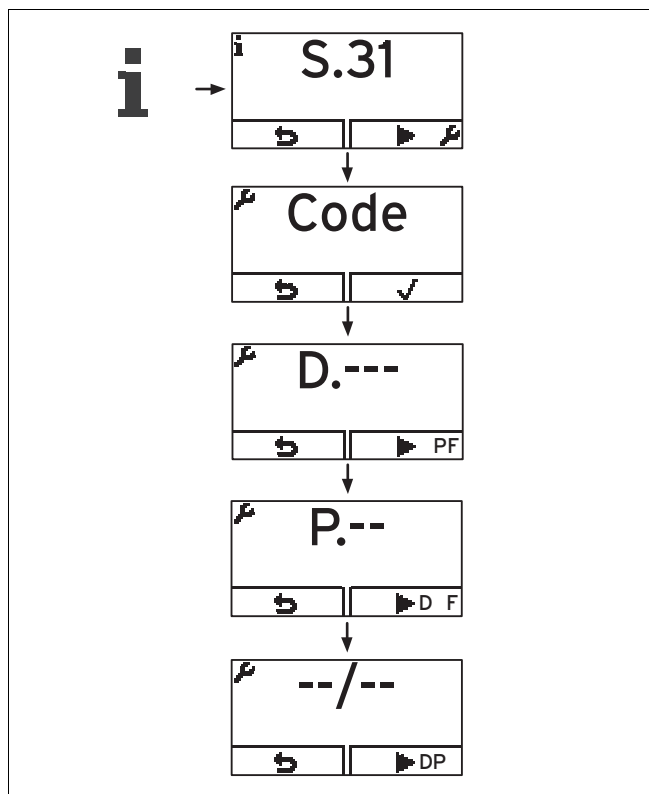

6.3 Szakember szint lehívása

1. Csak akkor hívja le a szakember szintet, ha Ön egy elismert szakember.
2. Nyomja meg egyidejűleg a és („i”) gombokat.
◁ A kijelzőn megjelenik **S.xx** (aktuális készülékállapot).
3. A szakember szint eléréséhez nyomja meg a gombot.
◁ A kijelzőn a **Kód** és **--** jelenik meg.
4. Állítsa be a **17** értéket (kód), és nyugtázza a gombbal.
5. A **(P)** ellenőrző program, az **(F)** hibakód eléréséhez, és a **(D)** diagnosztikai kódba való visszalépéshez nyomja meg a gombot.
6. Állítsa be a vagy gombbal a kívánt értéket, és nyugtázza a gombbal.
7. Nyugtázza a gombbal.
8. Egy beállítás megszakításához vagy a szakember szint elhagyásához nyomja meg a gombot.

6.4 Élő monitoring (állapotkódok)



A kijelzőn megjelenő állapotkódok a termék üzemállapotával kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Állapotkódok – áttekintés (→ Oldal: 32)

6.5 A használati melegvíz-hőmérséklet beállítása

Érvényesség: Termék integrált melegvízkészítéssel



Veszély!

Legionella baktériumok miatti életveszély!

A legionella baktériumok 60 °C alatti hőmérsékleten fejlődnek ki.

- ▶ Gondoskodjon arról, hogy az üzemeltető megismerje a legionella elleni védelem összes intézkedését, hogy teljesíteni tudja a legionella baktériumok elszaporodásának megelőzését szolgáló előírásokat.

- ▶ Állítsa be a használati melegvíz hőmérsékletét.

Feltétel: Vízkeménység: > 3,57 mol/m³

– Vízhőmérséklet: ≤ 50 °C

7 Üzembe helyezés

7.1 Termék be- és kikapcsolása

- ▶ Nyomja meg a termék BE / KI gombját.
◁ az alapkijelzés megjelenik a kijelzőn.

7.2 Az ellenőrző programok használata

Szakember szint lehívása + 1x

Ha különböző ellenőrző programokat aktivál, a termék különleges funkcióit indíthatja el.

Ellenőrző programok – áttekintés (→ Oldal: 36)

7.3 Fűtővíz/feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőrzése és előkészítése



Vigyázat!

Anyagi kár kockázata a csekélyebb értékű fűtővíz miatt

- ▶ Gondoskodjon megfelelő minőségű fűtővízről.

- ▶ Mielőtt a rendszert feltölti vagy utántölti, ellenőrizze a fűtővíz minőségét.

A fűtővíz minőségének ellenőrzése

- ▶ Vegyen ki egy kevés vizet a fűtőkörből.
- ▶ Ellenőrizze a fűtővíz kinézetét.
- ▶ Ha leülepedő anyagokat állapít meg, a rendszert iszapta-
lanítani kell.
- ▶ Ellenőrizze mágnesrúddal, hogy van-e jelen magnetit
(vasoxid).
- ▶ Amennyiben magnetitet talál, tisztítsa ki a rendszert, és
tegyen megfelelő intézkedéseket a korrózióvédelem ér-
dekében (pl. mágneses leválasztó beszerelése).

- ▶ Ellenőrizze a kivett víz pH-értékét 25 °C-on.
- ▶ Ha az értékek 8,2 alatt vagy 10,0 felett vannak, tisztítsa ki a rendszert, és készítse elő a fűtővizet.
- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy nem juthat oxigén a fűtővízbe.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz ellenőrzése

- ▶ Mielőtt a rendszerbe töltene, mérje meg a feltöltéshez és utántöltéshez használt víz keménységét.

A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészítése

- ▶ A feltöltéshez és utántöltéshez használt víz előkészítésekor vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti előírásokat és műszaki szabályokat.

Ha a nemzeti előírások és műszaki szabályok nem támasztanak szigorúbb követelményeket, az alábbiak érvényesek:

A feltöltéshez és utántöltéshez használt vizet elő kell készíteni

- ha a feltöltéshez és utántöltéshez használt teljes vízmennyiség a rendszer használatának időtartama alatt túllépi a fűtési rendszer névleges térfogatának háromszorosát, vagy
- ha a fűtővíz pH-értéke 8,2 alatt vagy 10,0 felett van, vagy
- ha az alábbi táblázatban megadott irányértékeket nem tartja be.

Teljes fűtési teljesítmény	Vízkeménység a következő fajlagos rendszertérfogat esetén ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³	°dH	mol/m³
≤ 50 ²⁾	Nincs	Nincs	≤ 16,8	≤ 3,0	< 0,3	< 0,05
≤ 50 ³⁾	≤ 16,8	≤ 3	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05
> 50 és ≤ 200-ig	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05
> 200 és ≤ 600-ig	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05

1) névleges űrtartalom literben/fűtési teljesítmény; többkazános rendszereknél a legkisebb egyedi teljesítményt kell figyelembe venni.

2) A hőtermelő specifikus víztartalma ≥ 0,3 l hőtermelő specifikus víztartalma t.

3) A hőtermelő specifikus víztartalma < 0,3 l kilowattonként (pl. keringtető rendszerű vízmelegítő) és elektromos fűtőelemekkel felszerelt rendszerek.



Vigyzat!

Anyagi kár kockázata nem megfelelő adalékanyagokkal dúsított fűtővíz miatt!

A nem megfelelő adalékanyagok változásokat okozhatnak a szerkezeti elemeken, a fűtési üzemből zajokat kelhetnek, és adott esetben további károkhoz vezethetnek.

- ▶ Ne használjon nem megfelelő fagyálló és korrózióvédő anyagokat, biocidokat és tömítőanyagokat.

Az alábbi anyagok rendeltetésszerű használata esetén termékeinkben eddig nem állapítottunk meg összeférhetetlenségeket.

- ▶ A használat során mindenképpen kövesse az adalékanyag gyártójának útmutatóit.

A fűtési rendszer egyéb részeiben használt adalékok összeférhetősége és hatékonysága kapcsán semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Adalékanyagok tisztításhoz (a folyamat végén átöblítés szükséges)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Adalékanyagok tartós használatra a rendszerben

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Fagyálló adalékanyagok tartós használatra a rendszerben

- Adey MC ZERO
- Fernox Antifreeze Alphi 11
- Sentinel X 500

- ▶ Amennyiben a fent megadott adalékanyagokat használja, tájékoztassa az üzemeltetőt a szükséges intézkedésekről.
- ▶ Tájékoztassa az üzemeltetőt a fagyvédelem érdekében szükséges tevékenységekkel kapcsolatban.

7.4 A túl alacsony víznyomás elkerülése

A fűtési rendszer kifogástalan üzeméhez hideg fűtési rendszernél a manométer mutatójának a szürke tartomány felső részén, ill. az oszlopkijelzőnek a középső tartományban (vonalazott határértékekkel jelölve) kell állnia. Ez 0,1 MPa és 0,2 MPa (1,0 bar és 2,0 bar) közötti rendszernomásnak felel meg.


Ha a fűtési rendszer statikus magassága több emeletre terjed ki, akkor szükség lehet nagyobb nyomásra is, hogy a fűtési rendszer ne tudjon fellevegősödni.

Ha a töltőnyomás kevesebb, mint 0,08 MPa (0,8 bar), a termék jelzi a nyomáshiányt, ilyenkor villog a kijelzőn a nyomás értéke. Ha a töltőnyomás értéke 0,05 MPa (0,5 bar) alá csökken, a termék kikapcsol. A kijelzőn az **F.22** hibakód látható.

- ▶ Töltsön a rendszerbe fűtővizet a termék ismételt üzembe helyezéséhez.

A kijelzőn mindaddig villog a nyomás értéke, míg a nyomás el nem éri a 0,11 MPa (1,1 bar) vagy magasabb értéket.

7.5 A fűtési rendszer feltöltése

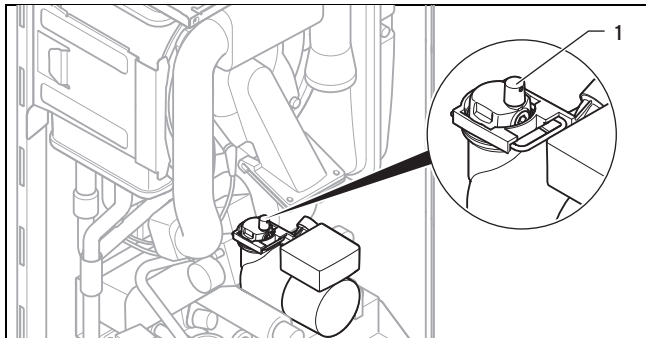

1. Öblítse át a fűtési rendszert.
2. Lazítsa meg a gyors-légtelenítő kupakját (1) egy-két fordulattal, és hagyja nyitva, mivel a termék tartós üzemben is önműködően légteleníti magát a gyors-légtelenítőn keresztül.
3. Válassza ki a **P.06** ellenőrző programot.
 - ◁ Az előnykapcsoló váltószелеп középhelyzetbe áll, a szivattyúk nem indulnak el és a termék nem kapcsol fűtési üzemre.
4. Vegye figyelembe a fűtővíz előkészítése témánál tárgyaltaakat. (→ Oldal: 16)
5. Ellenőrizze az összes csatlakozó tömítettségét a rendszerben.

Feltétel: Érvényes: integrált melegvízkészítéssel rendelkező termék

- ▶ Nyissa ki a szelepeket a fűtőtesteken (termosztátszelepek) a fűtési rendszerben.
- ▶ Adott esetben ellenőrizze, hogy a termék mindkét karbantartási golyós csapja nyitva van-e.
- ▶ Lassan forgatva nyissa meg a termék alján található töltőcsapot, hogy a víz a fűtési rendszerbe áramoljon.
- ▶ Egészen addig légtelenítse a legmagasabb ponton elhelyezkedő fűtőtestet, amíg a légtelenítő szelepen már csak víz áramlik ki, légbuborékok nélkül.
- ▶ Légtelenítse a többi fűtőtestet, míg a fűtőrendszer teljesen megtelik vízzel.
- ▶ Zárja el az összes légtelenítő szelepet.
- ▶ Figyelje meg a fűtési rendszer nyomásának növekedését.
- ▶ Addig töltsön vizet a rendszerbe, amíg a fűtési rendszer nyomása el nem éri a szükséges értéket.
- ▶ Zárja el a termék alján található töltőcsapot.

Feltétel: Érvényes: termék csak fűtési üzemmel

- ▶ Kösse össze a fűtési rendszer feltöltő és ürítőcsapját a szabványoknak megfelelően a fűtővíz-ellátással, ha lehet, akkor a hideg-vízcsappal.
- ▶ Nyissa meg a fűtővíz-ellátást.
- ▶ Nyissa ki a szelepeket a fűtőtesteken (termosztátszelepek) a fűtési rendszerben.
- ▶ Adott esetben ellenőrizze, hogy a termék mindkét karbantartási golyós csapja nyitva van-e.
- ▶ Lassan nyissa ki a feltöltő és leeresztő csapot hogy a víz a fűtési rendszerbe áramolhasson.
- ▶ Egészen addig légtelenítse a legmagasabb ponton elhelyezkedő fűtőtestet, amíg a légtelenítő szelepen már csak víz áramlik ki, légbuborékok nélkül.
- ▶ Légtelenítse a többi fűtőtestet, míg a fűtőrendszer teljesen megtelik vízzel.
- ▶ Zárja el az összes légtelenítő szelepet.

- ▶ Figyelje meg a fűtési rendszer nyomásának növekedését.
- ▶ Addig töltsön vizet a rendszerbe, amíg a fűtési rendszer nyomása el nem éri a szükséges értéket.
- ▶ Zárja el a feltöltő és leeresztő csapot és a hidegvízcsapot.

7.6 A fűtési rendszer légtelenítése


1. Válassza ki a(z) **P.00** ellenőrző programot.
 - ◁ A termék nem kezd üzemelni, a belső szivattyú szakaszosan jár, és a választásnak megfelelően légteleníti a fűtőkört vagy a melegvíz kört.
 - ◁ A kijelzőn a fűtési rendszer töltőnyomása látható.
2. Ügyeljen arra, hogy a fűtési rendszer töltőnyomása ne essen a minimális töltőnyomás alá.
 - $\geq 0,08 \text{ MPa}$ ($\geq 0,80 \text{ bar}$)
 - ◁ A feltöltési folyamat végén a fűtési rendszer töltőnyomásának legalább $0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bar}$) értékkel nagyobbak kell lennie a túláramlási tartály (TT) ellennyomásánál ($P_{\text{Rendszer}} \geq P_{\text{TT}} + 0,02 \text{ MPa}$ ($0,2 \text{ bar}$)).
3. Ha a(z) **P.00** ellenőrzőprogram befejezése után még túl sok levegő van a fűtési rendszerben, indítsa el újból az ellenőrzőprogramot.

7.7 A használati melegvízrendszer feltöltése és légtelenítése

Érvényesség: Termék integrált melegvízkészítéssel

1. Nyissa ki a hidegvíz elzárócsapját a terméken.
2. Tölts fel a használati melegvízrendszert, ehhez nyissa meg az összes melegvíz csapot és várja meg, míg a víz folyni kezd rajtuk.

7.8 A kondenzátumszifon feltöltése

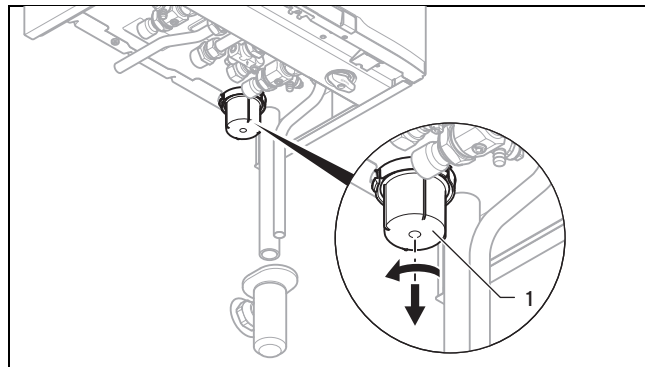

1. Vegye le a szifon alsó részét (1).
2. Tölts fel a szifon alsó részét úgy, hogy a víz szintje 10 mm-rel a felső szélé alatt legyen.
3. Rögzítse a szifon alsó részét a kondenzvízszifonon.

7.9 Gázellenőrzés

7.9.1 A gyári gázbeállítás ellenőrzése

- Mielőtt a terméket üzembe helyezi, hasonlítsa össze az adattáblán feltüntetett gázcsoporthat a felállítás helyén rendelkezésre álló gázcsoporthat.

Feltétel: A termék kivitele nem felel meg a helyi gázcsoporthatnak

A gáz átállításához szükség van a Vaillant átszerelőkészletre, amelyet az átszerelési utasítás is tartalmaz.

Ha elvégezte az átállítást cseppfolyós gázra, a lehető legkisebb részterhelés nagyobb, mint a kijelzőn megadott. A helyes értékeket a műszaki adatok közül vegye ki a függelékben.


- Végezze el a gáz átállítását a terméken az átszerelési utasításban leírtak szerint.

Feltétel: A termék kivitele megfelel a helyi gázcsoporthatnak

- Járjon el az alább leírtak szerint.

7.9.2 A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése

1. Zárja el a gázvezető csapot.

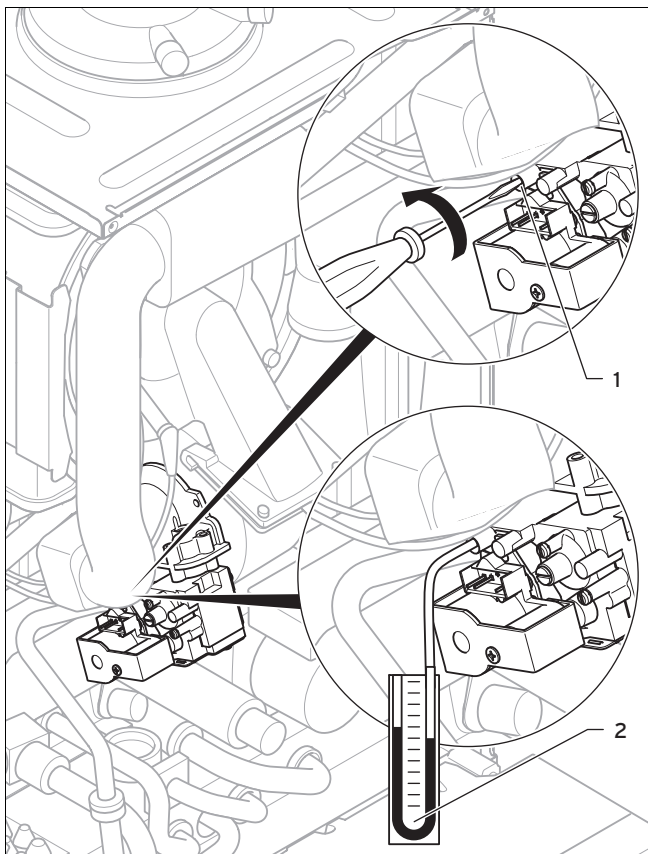

2. Lazítsa meg az (1) mérőfejcsavart (alsó csavar) a gázszármazár csavarhúzó segítségével.
3. Csatlakoztasson egy manométert (2) a mérőcsatlakozáshoz (1).
4. Nyissa ki a gázvezető csapot.
5. Helyezze a terméket üzembe a P.01 ellenőrző programmal.
6. Mérje meg a gázáramlási nyomást a légköri nyomáshoz képest.

- Megengedett gázáramlási nyomás H földgázzal történő üzemeltetés esetén: 1,8 ... 3,3 kPa (18,0 ... 33,0 mbar)
- Megengedett gázáramlási nyomás S földgázzal történő üzemeltetés esetén: 1,8 ... 3,3 kPa (18,0 ... 33,0 mbar)
- Megengedett gázáramlási nyomás cseppfolyós P propánnal történő üzemeltetés esetén: 2,5 ... 3,5 kPa (25,0 ... 35,0 mbar)

7. Helyezze üzembe a terméket.
8. Zárja el a gázvezető csapot.
9. Vegye le a manométert.
10. Csavarja be és húzza meg a mérőcsatlakozás csavarját (1).
11. Nyissa ki a gázvezető csapot.
12. Ellenőrizze a mérőcsatlakozás gáztömöttségét.

Feltétel: A gáz csatlakozási nyomása nincs a megengedett tartományban



Vigyázat!

Anyagi károk veszélye nem megfelelő gáz csatlakozási nyomás miatt!

Ha a gáz csatlakozási nyomás a megengedett tartományon kívül van, az üzemzavarokat okozhat és a termék károsodásához vezethet.

- Ne végezzen beállításokat a terméken.
- Ne helyezze üzembe a terméket.

- Ha nem tudja elhárítani a hibát, akkor értesítse a gázszolgáltató vállalatot.
- Zárja el a gázvezető csapot.


7.9.3 Ellenőrizze a CO₂-tartalmat és adott esetben állítsa be (légfelesleg-tényező beállítás)

1. Helyezze a terméket üzembe a P.01 ellenőrző programmal.
2. Várjon legalább 5 percig, míg a termék eléri az üzemi hőmérsékletét.
3. Mérje meg a CO₂-tartalmat az égéstermék-mérőcsatlakozáshoz.
4. Hasonlítsa össze a mért értéket a táblázat megfelelő értékével.

Beállítási értékek	Mértékegység	Földgáz H	S földgáz	Propán P
CO ₂ 5 perc teljes terheléses üzem után zárt előző burkolattal	Térf.-%	9,2 ± 1,0	10,5 ± 0,5	10,4 ± 0,5

Beállítási értékek	Mértékegység	Földgáz H	S földgáz	Propán P
CO ₂ 5 perc teljes terheléses üzem után leszerelt elülső burkolattal	Térf.-%	9,0 ± 1,0	10,3 ± 0,5	10,2 ± 0,5
Beállítva W _o Wobbe-indexhez	kWh/m	14,09	11,55	21,34
O ₂ 5 perc teljes terheléses üzem után zárt elülső burkolattal	Térf.-%	4,5 ± 1,8	4,5 ± 1,8	5,1 ± 0,8
CO teljes terhelésnél	ppm	≤ 250	≤ 250	≤ 250

Feltétel: A CO₂-tartalom beállítása szükséges

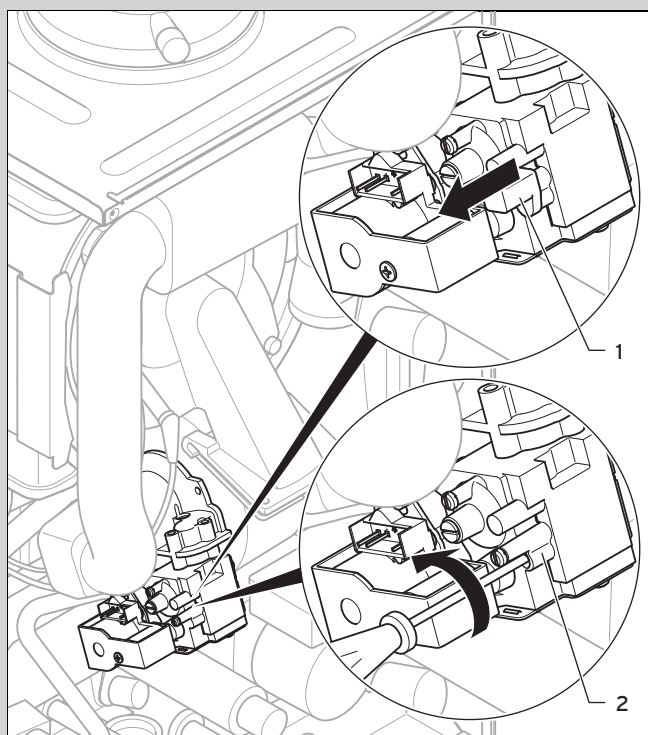

- ▶ Távolítsa el a sárga öntapadó matricát.
- ▶ Húzza le a fedőkupakot (1).
- ▶ Állítsa be a CO₂-tartalmat (leszerelt elülső burkolattal érvényes érték), ehhez forgassa a csavart (2).
 - Magasabb CO₂-tartalom: balra forgatás
 - Alacsonyabb CO₂-tartalom: jobbra forgatás
- ▶ Csak földgázhoz: az állítást csak kis, kb. 1/8 fordulatnyi lépésekben végezze el, és minden állítás után várjon kb. 1 percig, hogy az érték stabilizálódjon.
- ▶ Csak cseppfolyós gázhoz: az állítást csak nagyon kicsi (kb. 1/16 fordulatnyi) lépésekben végezze el, és minden

állítás után várjon kb. 1 percig, hogy az érték stabilizálódjon.

- ▶ Miután elvégezte a beállításokat, nyomja meg a () gombot.
- ▶ Ha a megadott beállítási tartományban a beállítás nem lehetséges, akkor a terméket nem szabad üzembe helyezni.
- ▶ Ebben az esetben értesítse a vevőszolgálatot.
- ▶ Ismét dugja vissza a fedőkupakot.
- ▶ Szerelje fel az elülső burkolatot.

7.10 A tömítettség ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a gázvezeték, a fűtőkör és a melegvízkör tömítettségét.
- ▶ Ellenőrizze a levegő-/égéstermék-elvezető rendszer kifogástalan összeállítását.

Feltétel: Helyiséglevegőtől független üzemmód

- ▶ Ellenőrizze, hogy a turbókamra tömítetten zárva van-e.

7.10.1 A fűtési üzem ellenőrzése

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy van fűtési igény.
2. Nyissa meg a **Élő monitoring** menüt.
 - ◀ Ha a termék megfelelően működik, a kijelzőn az **S.04** látható.

7.10.2 A használati melegvízkészítés ellenőrzése

Érvényesség: Termék integrált melegvízkészítéssel

1. Nyissa ki teljesen a melegvízcsapot.
2. Nyissa meg a **Élő monitoring** menüt.
 - ◀ Ha a melegvízkészítés megfelelően működik, a kijelzőn az **S.14** felirat jelenik meg.

7.10.3 Vízkőmentesítés

A vízhőmérséklet emelkedésével nő a mészkicsapódás esélye is.

- ▶ Szükség esetén végezzen vízkőmentesítést.

8 Beállítás a fűtési rendszerhez

8.1 Diagnosztikai kódok lehívása

A beállítási lehetőségeket a diagnosztikai kódok között találja meg a szakember szinten.

Diagnosztikai kódok – áttekintés (→ Oldal: 29)

- ▶ Hívja le a szakember szintet. (→ Oldal: 16)

8.2 Égőtöltési idő

Az égő gyakori be- és kikapcsolásának elkerülése, és ezzel az energiaveszteség megakadályozása érdekében az égő minden kikapcsolása után bizonyos időre egy elektronikusan ismételt bekapcsolási tiltás aktiválódik. Az égőtöltési idő csak fűtési üzemben aktív. Folyamatban lévő égőtöltési idő alatt a melegvízkészítés nem befolyásolja az időtagot (gyári beállítás: 20 perc).

8.2.1 Az égőtöltési idő beállítása

1. Navigáljon a szakember szinten a **D.002** diagnosztikai ponthoz, és nyugtázza a gombbal.
2. Állítsa be az égőtöltési időt, és nyugtázza a gombbal.

T _{vor} [°C]	Beállított maximális égőtöltési idő [perc]						
	1	5	10	15	20	25	30
30	2,0	4,0	8,5	12,5	16,5	20,5	25,0
35	2,0	4,0	7,5	11,0	15,0	18,5	22,0
40	2,0	3,5	6,5	10,0	13,0	16,5	19,5
45	2,0	3,0	6,0	8,5	11,5	14,0	17,0
50	2,0	3,0	5,0	7,5	9,5	12,0	14,0
55	2,0	2,5	4,5	6,0	8,0	10,0	11,5
60	2,0	2,0	3,5	5,0	6,0	7,5	9,0
65	2,0	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
70	2,0	1,5	2,0	2,5	2,5	3,0	3,5
75	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

T _{vor} [°C]	Beállított maximális égőtöltési idő [perc]					
	35	40	45	50	55	60
30	29,0	33,0	37,0	41,0	45,0	49,5
35	25,5	29,5	33,0	36,5	40,5	44,0
40	22,5	26,0	29,0	32,0	35,5	38,5
45	19,5	22,5	25,0	27,5	30,5	33,0
50	16,5	18,5	21,0	23,5	25,5	28,0
55	13,5	15,0	17,0	19,0	20,5	22,5
60	10,5	11,5	13,0	14,5	15,5	17,0
65	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	11,5
70	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

8.2.2 Visszamaradó égőtöltési idő nullázása

- Nyomja meg a gombot.

8.3 Karbantartási időközök beállítása

1. Navigáljon a szakember szinten a **D.084** diagnosztikai ponthoz, és nyugtázza a gombbal.
2. Állítsa be a karbantartási időintervallumot (üzemórák) a következő karbantartásig, és nyugtázza a gombbal.

Hőigény	Személyek száma	Irányértékek a következő ellenőrzésig/karbantartásig hárallévő égő üzemórákhoz éves átlagos üzemeltetési idő mellett (a készüléktípustól függően)
5,0 kW	1 - 2	1.050 h
	2 - 3	1.150 h

Hőigény	Személyek száma	Irányértékek a következő ellenőrzésig/karbantartásig hárallévő égő üzemórákhoz éves átlagos üzemeltetési idő mellett (a készüléktípustól függően)
10,0 kW	1 - 2	1.500 h
	2 - 3	1.600 h
15,0 kW	2 - 3	1.800 h
	3 - 4	1.900 h
20,0 kW	3 - 4	2.600 h
	4 - 5	2.700 h
25,0 kW	3 - 4	2.800 h
	4 - 6	2.900 h
> 27,0 kW	3 - 4	3.000 h
	4 - 6	3.000 h

8.4 Szivattyúteljesítmény beállítása


1. Navigáljon a szakember szinten a **D.014** diagnosztikai ponthoz, és nyugtázza a gombbal.
2. Állítsa a szivattyúteljesítményt a kívánt értékre.

Feltétel: Hidraulikus váltó szerelése

- Kapcsolja ki a fordulatszám-szabályozást, és állítsa be a szivattyúteljesítményt egy fix értékre.

8.4.1 A szivattyú maradék szállítási magassága

8.4.1.1 Szivattyú jelleggörbe, VU 146, VU 246, VUW 236, VUW 286

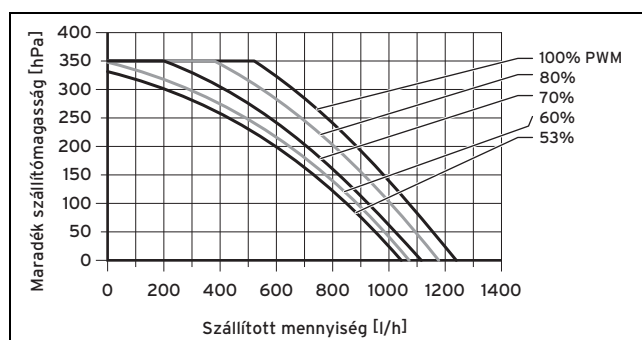

8.5 Túlfolyószelep beállítás




Vigyázat!

Anyagi károk veszélye a magas hatásfokú szivattyú helytelen beállítása miatt

Amennyiben Ön a nyomást a túláram szelepen növeli (jobbra forgatás), akkor a szivattyú teljesítménye 100%-nál kisebb lesz, ami hibás működést eredményezhet.

- Ilyen esetben állítsa be a szivattyúteljesítményt a D.014 diagnosztikai kódnál 5 = 100% értékre.

- Szerelje le az elülső burkolatot. (→ Oldal: 10)

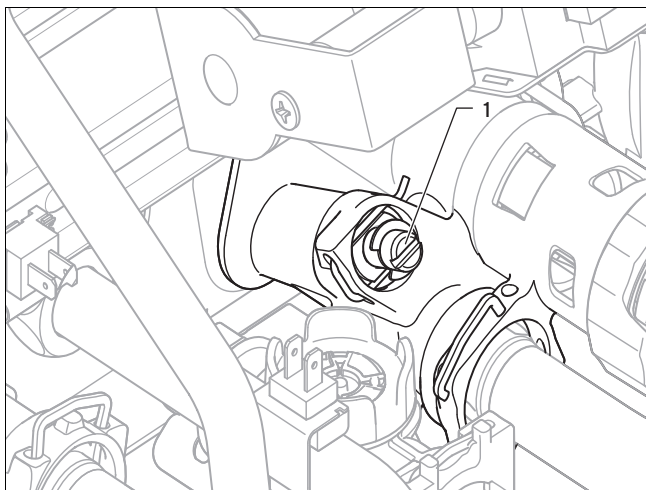

- Szabályozza be a nyomást a beállítócsavarral (1).

A beállítócsavar állása	Nyomás, MPa (mbar)	Megjegyzés/alkalmazás
Jobb végállás (teljesen beteker-ve)	0,035 (350)	Ha a radiátorok a gyári beállításnál nem elég meleg-ek. Ebben az esetben állít-ssa a szivattyút a max. foko- zatra.
Középállás (5 for- dulat balra)	0,025 (250)	Gyári beállítás
A középállásból további 5 fordulat balra	0,017 (170)	Ha zajok keletkeznek a ra- diátorokban vagy a radiátor- szelepekben

- Szerelje fel az első burkolatot.

8.6 A napkollektoros ivóvíz-utánamelegítés beállítása

1. Navigáljon a szakember szinten a **D.058** diagnosztikai ponthoz, és állítsa az értéket 3-ra.
2. Biztosítsa, hogy a termék hidegvíz-bemenetén a hő- mérséklet soha ne haladhassa meg a 70 °C értéket.

8.7 A termék átadása az üzemeltetőnek

- A telepítés befejezése után ragassza fel a mellékelt, az útmutató elolvasására felszólító matricát az üzemeltető nyelvén a termék elejére.
- Ismertesse az üzemeltetővel a biztonsági berendezések elhelyezkedését és működését.
- Tanítsa meg az üzemeltetőnek a termék kezelését.
- Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a bizton- sági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
- Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt időközönként karban kell tartani.
- Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a termékhez tarto- zó összes útmutatót és dokumentumot.
- Ismertesse az üzemeltetővel az égéshez szükséges le- vegő ellátás és az égéstermék elvezetés kialakításával kapcsolatban elvégzett műveleteket és hívja fel rá a fi- gyelemét, hogy tilos bármit módosítania.
- Hívja fel az üzemeltető figyelmét, hogy a termék felállítási helyén tilos robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyago- kat (pl. benzin, papír, festékek) tárolni és használni.

9 Zavarelhárítás

9.1 Szervizüzemek ellenőrzése

A akkor jelenik meg, ha Ön beállított egy karbantartá- si időintervallumot, és az lejárt, vagy egy szervizüzemet áll fenn. A termék ilyenkor nincs hiba módban.

- Hívja le az Élő monitoring funkciót. (→ Oldal: 16)

Feltétel: S.46 jelenik meg a kijelzőn

A termék komfort biztonsági üzemben van. A termék korláto- zott komforttal működik tovább, miután üzemzavart érzékelt.

- Annak megállapításához, hogy egy komponens hibás-e, olvassa ki a hibatárolót. (→ Oldal: 22)



Tudnivaló

Ha nincs hibaüzenet, a termék egy bizonyos idő után automatikusan visszavált normál üzemre.

9.2 Hibák elhárítása

- Ha (**F.XX**) hibaüzenetek lépnek fel, szüntesse meg a hi- bát a függelékben található táblázat ellenőrzése alapján. Hibakódok – áttekintés (→ Oldal: 34)
Ellenőrző programok – áttekintés (→ Oldal: 36)

Ha egyidejűleg több hiba keletkezik, akkor a kijelzőn két má- sodpercenként váltakozva jelennek meg a vonatkozó hibaü- zenetek.

- A termék ismételt üzembe helyezéséhez nyomja meg a gombot (max. 3-szor).
- Amennyiben a hibát nem sikerül elhárítania, és az a hiba- elhárítási próbálkozás után is újból jelentkezik, akkor for- duljon a vevőszolgálathoz.

9.3 Hibatároló lehívása és törlése

A hibatárolóban rendelkezésre áll a 10 utolsó hibaüzenet.

- Hívja le a szakember szintet. (→ Oldal: 16)
- Navigáljon a **hibakódokhoz**.
◁ A kijelzőn megjelenik a bekövetkezett hibák száma és az aktuálisan előhívott hiba a következő hibaszám- mal: **F.xx**.
- Nyomja meg a(z) vagy gombot az egyes hibaüze- netek lehívásához.
- A teljes hibalista törléséhez navigáljon Szakember szin- ten a **D.094** diagnosztikai kódhoz.
- Állítsa a diagnosztikai kódot 1 értékre, és nyugtázza a gombbal.

9.4 Paraméterek visszaállítása a gyári beállításokra

1. Navigáljon Szakember szinten a **D.096** diagnosztikai kódhoz.
2. Állítsa a diagnosztikai kódot 1 értékre, és nyugtázza a gombbal.

9.5 Javítás előkészítése

1. Helyezze üzemben kívül a terméket.
2. Válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
3. Szerelje le az előlő burkolatot. (→ Oldal: 10)
4. Zárja el a gázlezáró csapot.
5. Zárja el a karbantartási golyós csapokat a terméken.
6. Zárja el a karbantartási golyós csapot a hidegvíz vezetéken.
7. Ha a termékben vizet vezető alkatrészeket akar cserélni, akkor ürítse le a terméket.
8. Biztosítsa, hogy ne csöpögjön víz az áram alatt lévő alkatrészekre (pl. a kapcsolódobozra).
9. Csak új tömítéseket használjon.

9.5.1 Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a megfelelőségi vizsgálat keretében tanúsította a termékkel együtt. Ha karbantartás vagy javítás során nem tanúsított vagy nem jóváhagyott alkatrészeket használ, akkor ennek eredményeképpen a termék megfelelősége érvényét veszítheti, és így a termék nem fog megfelelni az érvényes szabványoknak.


Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pótalkatrészeinek használatát, ami garantálja a termék biztonságos és hibátlan működését. A rendelkezésre álló eredeti pótalkatrészekre vonatkozó információkért forduljon a jelen útmutató hátoldalán található kapcsolatfelvételi címhez.

- Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre van szüksége, akkor kizárólag a termékhez jóváhagyott eredeti pótalkatrészt használjon.

9.6 A hibás alkatrészek cseréje


9.6.1 Az égő cseréje

1. Szerelje ki a termo-kompaktmodult. (→ Oldal: 25)

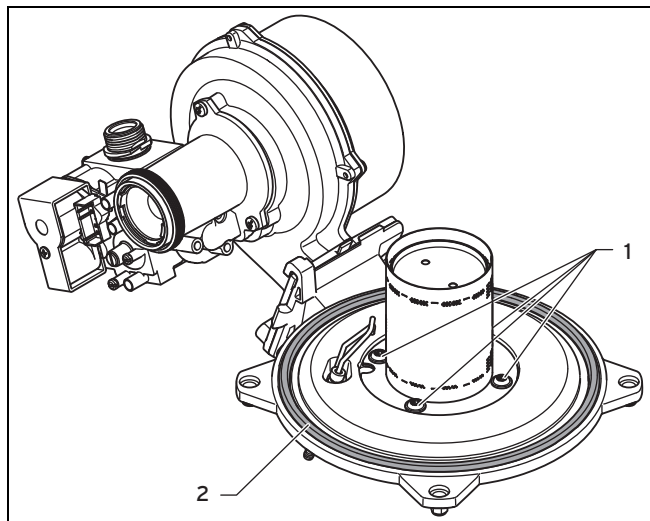


2. Lazítsa meg a négy csavart (1) az égőn.
3. Vegye le az égőt.
4. Szerelje be az új égőt új tömítéssel (2).
5. Szerelje be a termo-kompaktmodult. (→ Oldal: 27)

9.6.2 Ventilátor vagy gázarmatúra csere

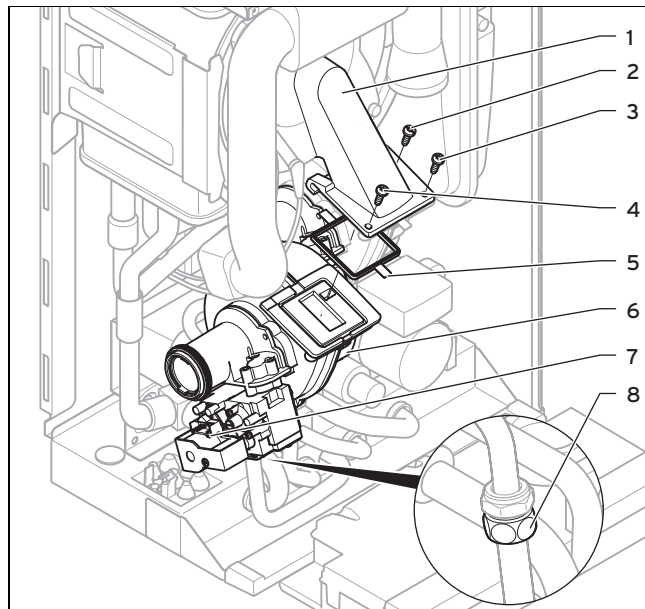

1. Vegye le a levegőbeszívó csövet.
2. Húzza le a csatlakozódugót a gázarmatúráról (7).
3. Húzza le a csatlakozódugót a ventilátor motorjáról (6), de ehhez nyomja be a bepattanó csapot.
4. Csavarja le vagy a gázarmatúránál a hollandi anyát (2), vagy pedig a gázcsövek közötti hollandi anyát (8). Rögzítse a gázcsövet elcsavarodás ellen.
5. Csavarja ki a három csavart (2) - (4) a keverőcső (1) és a ventilátorperem között.

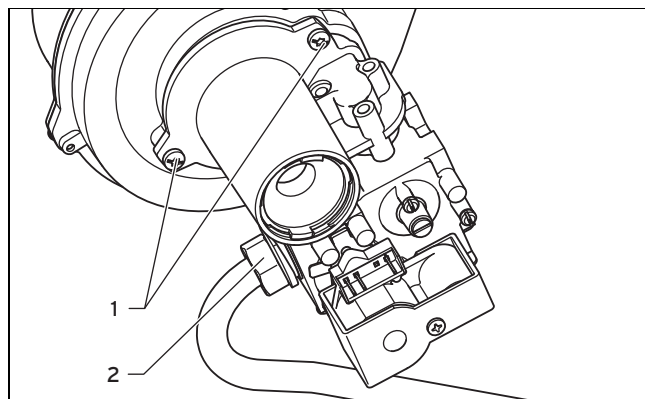


6. Szerelje le a teljes ventilátor/gázarmatúra egységet a termékről.
7. Amennyiben a gázarmatúrát akarja kicserélni, akkor csavarja ki a hollandi anyát (2), ha a gázcső még a gázarmatúrára van rögzítve.
8. Csavarja ki a két rögzítőcsavart (1) a gázarmatúrán, és vegye le a ventilátort a gázarmatúráról.
9. Cserélje ki a hibás ventilátort vagy a meghibásodott gázarmatúrát.
10. Szerelje egymáshoz a gázarmatúrát és a ventilátort ugyanabban a helyzetben, ahogyan előzőleg össze voltak szerelve. Használjon új tömítéseket.
11. Csavarozza össze a ventilátort a gázarmatúrával.
12. Ha leszerelte a gázcsövet, akkor először csak lazán csavarja rá a gázcső hollandi anyáját (2) a gázarmatúrára. A hollandi anyát csak a beszerelési munkák befejezése után húzza meg erősen a gázarmatúrán.


13. Fordított sorrendben ismét szerelje be a teljes ventilátor/gázarmatúra egységet. Ehhez feltétlenül használjon új tömítést (5).
14. Vegye figyelembe a ventilátor és a keverőcső közötti három csavar rácsavarozási sorrendjét a (3), (2) és (4) számozásnak megfelelően.
15. Csavarja rá erősen a hollandi anyát (2) a gázarmatúrára, és a gázcsövek közötti hollandi anyát (8). Eközben rögzítse a gázcsövet elcsavarodás ellen. Használjon új tömítéseket.
16. A munkák befejezése után végezzen tömítettségvizsgálatot (funkcionális ellenőrzés). (→ Oldal: 20)
17. Ha új gázarmatúrát szerelt be, akkor végezzen gázbeállítást. (→ Oldal: 19)

9.6.3 A hőcserélő cseréje

1. Ürítse le a terméket. (→ Oldal: 27)
2. Szerelje ki a termo-kompaktmodult. (→ Oldal: 25)
3. Húzza le a kondenzátum-lefolyótömlőt a hőcserélőről.

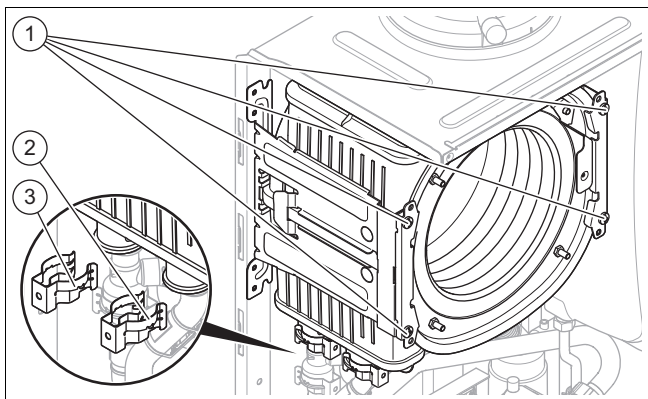

4. Húzza le a (2) és (3) szorítókat az előremenő és visszatérő vezeték csatlakozásainál.
5. Lazítsa meg az előremenő vezeték csatlakozását.
6. Lazítsa meg a visszatérő vezeték csatlakozását.
7. Mindig távolítsa el a két csavart (1) mindkét tartónál.

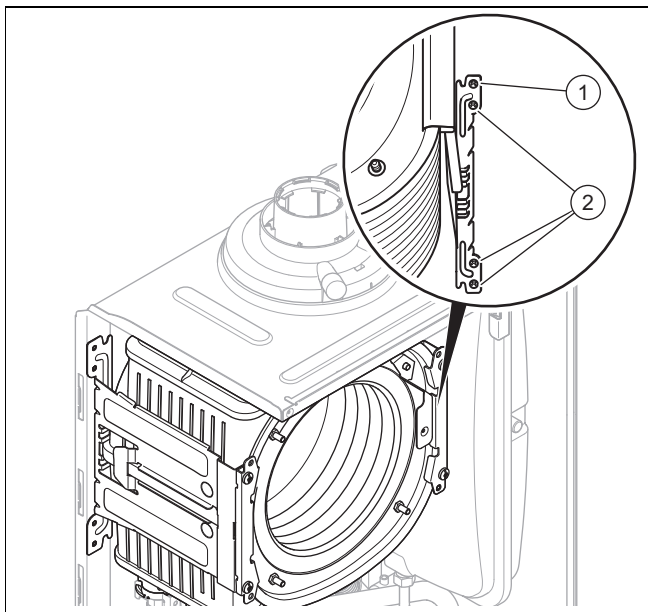

8. Távolítsa el az alsó három csavart (2) a tartó hátsó részén.
9. Fordítsa oldalra a tartót a legfelső csavar (1) körül.
10. Húzza a hőcserélőt lefelé és jobbra, és vegye ki a termékből.

11. Szerelje be az új hőcserélőt a fentiekkel fordított sorrendben.
12. Cserélje ki a tömítéseket.




Tudnivaló

A szerelés megkönnyítéséhez zsírok helyett kizárólag vizet és kereskedelmi forgalomban szokásos kenőszappant használjon.

13. Dugja az előremenő és visszatérő vezeték csatlakozóit ütközésig a hőcserélőbe.
14. Ügyeljen a szorítók megfelelő illeszkedésére az előremenő és visszatérő vezeték csatlakozásainál.
15. Szerelje be a termo-kompaktmodult. (→ Oldal: 27)
16. Légtelenítse a terméket és ha szükséges, a fűtési rendszert. (→ Oldal: 18)

9.6.4 Táglási tartály csere

1. Ürítse le a terméket. (→ Oldal: 27)

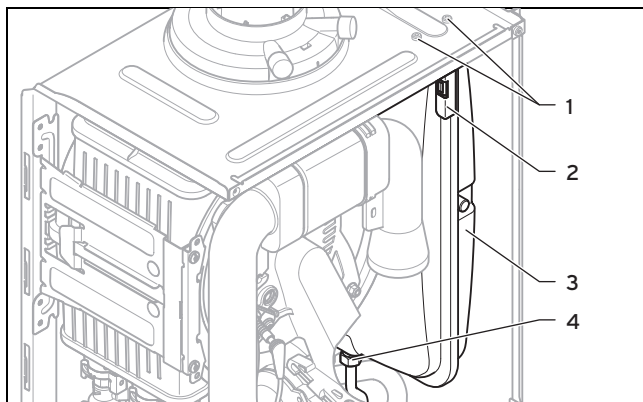

2. Lazítsa meg a csavarkötést (4).
3. Távolítsa el a két csavart (1) a tartólemeznél (2).
4. Vegye le a tartólemezt (2).
5. Húzza ki a táglási tartályt (3) előre.
6. Helyezze be az új táglási tartályt a termékbe.
7. Csavarozza fel a táglási tartályt a vízcsatlakozóval. Ehhez használjon új tömítést.
8. Rögzítse a tartólemezt a két csavarral (1).
9. Töltse fel és légtelenítse a terméket, és ha szükséges, a fűtési rendszert (→ Oldal: 18).

9.6.5 A vezérlőpanel vagy a kijelző cseréje



Tudnivaló

Ha csak egy komponenst cserél ki, a termék bekapcsolásakor az új komponens átveszi az előzetesen beállított paramétereket a ki nem cserélt komponenstől.

1. Nyissa ki a kapcsolódobozt. (→ Oldal: 14)
2. Cserélje ki a panelt vagy a kijelzőt a mellékelt szerelési és telepítési útmutatóknak megfelelően.
3. Zárja be a kapcsolódobozt.

9.6.6 A panel és a kijelző cseréje

1. Nyissa ki a kapcsolódobozt. (→ Oldal: 14)
2. Cserélje ki a panelt és a kijelzőt a mellékelt szerelési és telepítési útmutatóknak megfelelően.
3. Zárja be az elektronika dobozát.
4. Nyomja meg a termék BE / KI gombját. (→ Oldal: 16)
◁ Automatikusan a **D.093** készülékjelzés beállítása menübe jut.
5. Állítsa be az alábbi táblázat alapján a mindenkoriterméktípusnak megfelelő helyes értékeket, és nyugtázza a  gombbal.

A terméktípus száma

VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	20
VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	24
VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	6
VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	24

- ◁ Az elektronika most be van állítva a termék típusához és minden diagnosztikai kód paraméterei megfelelnek a gyári beállításoknak.
6. Végezze el a rendszerre jellemző beállításokat.

9.7 A javítás befejezése

1. Hozza létre az áramellátást.
2. Kapcsolja be ismét a terméket, ha ez még nem történt meg. (→ Oldal: 16)
3. Szerelje fel az előlő burkolatot.
4. Nyissa ki az összes karbantartó csapot és a gázvezető csapot.

9.8 A termék tömítettségének ellenőrzése

- Ellenőrizze a termék tömítettségét. (→ Oldal: 20)

10 Ellenőrzés és karbantartás

- Tartsa be a minimális felülvizsgálati és karbantartási időintervallumokat. A felülvizsgálat eredményeitől függően korábbi karbantartás válhat szükségessé. A felülvizsgálati és karbantartási munkák táblázatát a függelékben találja.

10.1 Termo-kompaktmodul kiserelés



Tudnivaló

A termo-kompaktmodul részegység négy fő alkelemből áll:

- fordulatszám-szabályozott ventilátor,
- gáz/levegő összekötő szerelvény,
- égőfedél gázellátás (keverőcső),
- előkeveréses égő.




Veszély!

Életveszély és anyagi károk veszélye a forró égéstermékek miatt!


Az égőperem tömítése, szigetelése és önzáró anyája nem lehet sérült. Különben a forró égéstermékek kijuthatnak és sérüléseket és anyagi károkat okozhatnak.

- Az égőperem minden kinyitása után cserélje ki a tömítést.
- Az égőperem minden kinyitása után cserélje ki az önzáró anyákat az égőperemen.
- Ha az égőperemen vagy a hőcserélő hátulján a szigetelésen sérülés jelei láthatók, cserélje ki a szigeteléseket.

1. Kapcsolja be/ki a terméket a be-/kikapcsoló gombbal.
2. Zárja el a gázvezető csapot.
3. Szerelje le az előlő burkolatot. (→ Oldal: 10)
4. Hajtsa fel a kapcsolódobozt.

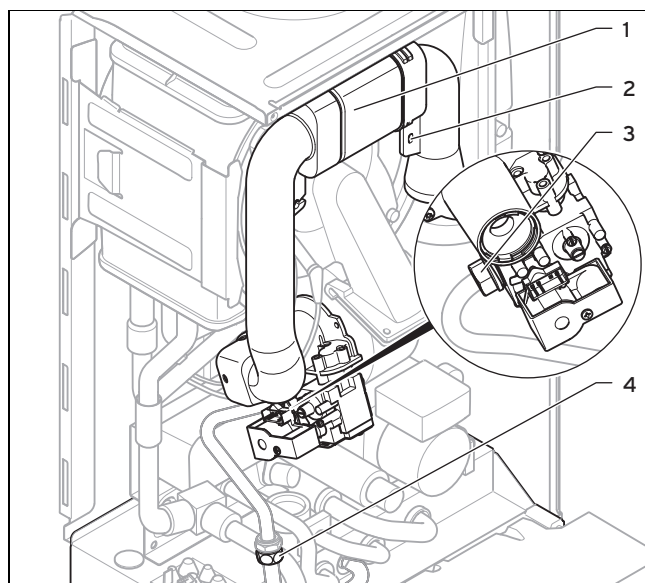


5. Csavarja ki a tartócsavart (2), és vegye le a levegőszívócsövet (1) a szívócsőnkről.
6. Csavarja le a gázarmatúra hollandi anyáját (3) vagy pedig a gázcsövek közötti hollandi anyát (4) csavarja ki.

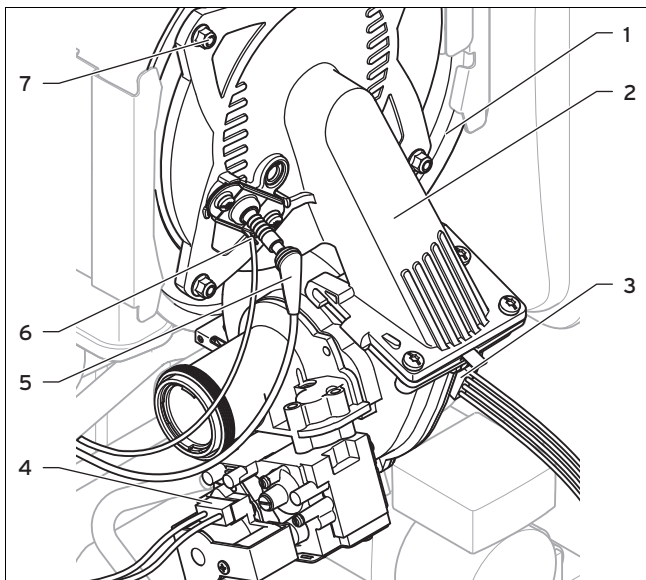

7. Húzza le a gyújtóvezeték (5) és a földelőkábel (6) csatlakozódugóját a gyújtóelektrodáról.
8. Húzza le a csatlakozódugót (3) a ventilátormotorról.
9. Húzza le a csatlakozódugót (4) a gázarmatúráról.
10. Csavarja le a négy anyát (7).
11. Húzza le a komplett termo-kompaktmodult (2) a hőcserélőről (1).
12. Ellenőrizze az égőt és a hőcserélőt, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések, és nem szennyeződtek-e el.
13. Amennyiben szükséges, tisztítsa meg vagy cserélje ki a szerkezeti elemeket a következő szakaszok szerint.
14. Szereljen be új égőperem tömitést.
15. Ellenőrizze a szigetelőelemet az égőperemen és a hőcserélő hátoldalán. Ha sérülések jeleit látja rajta, mindig cserélje ki az érintett szigetelőelemet.


10.2 A hőcserélő tisztítása

1. Védje a lehajtható kapcsolódobozt fröccsenővíz ellen.

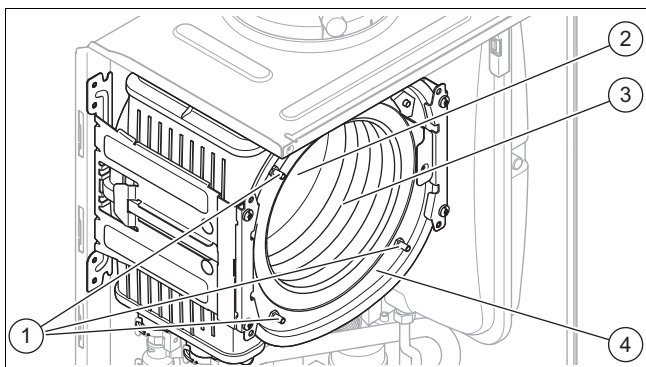

2. Semmi esetre se lazítsa meg az állócsapok (1) anyáit és semmi esetre se húzza után őket.
3. Tisztítsa meg a fűtőspirált (3) a hőcserélőben (4) vízzel, vagy ha szükséges, ecettel (max. 5% töménységűvel). Hagyja az ecetet 20 percig hatni a hőcserélőben.
4. Öblítse ki a leoldott szennyeződéseket a hőcserélőből erős vízszugárral, vagy használjon műanyag keféket. Ne irányítsa a vízszugarat közvetlenül a szigetelésre (2) a hőcserélő hátulján.
 - ◁ A víz a hőcserélőből a kondenzátumszifonon keresztül lefolyik.

10.3 Az égő ellenőrzése

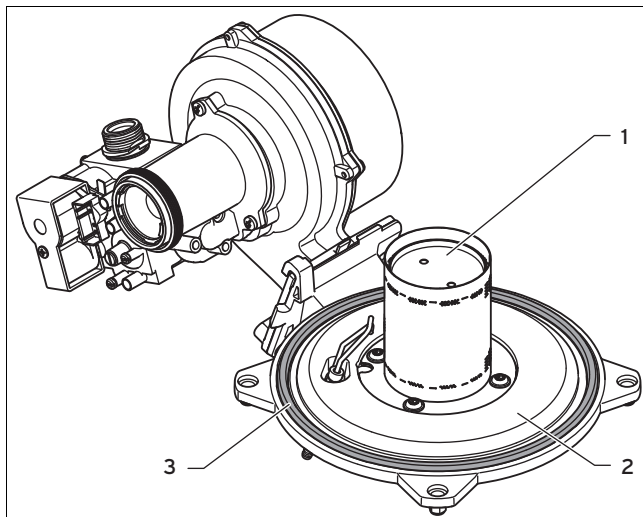


1. Ellenőrizze az égő (1) felületét, hogy nincsenek-e rajta sérülések. Ha károsodásokat talál, cserélje ki az égőt.
2. Szerelje be az új égőperem-tömitést (3).
3. Ellenőrizze a szigetelést (2) az égőperemen. Ha sérülések jeleit látja rajta, cserélje ki a szigetelést.

10.4 A kondenzátumszifon tisztítása


1. Vegye le a szifon alsó részét.
2. Öblítse ki a szifon alsó részét vízzel.
3. Töltse fel a szifon alsó részét úgy, hogy a víz szintje kb. 10 mm-rel a felső széle alatt legyen.
4. Rögzítse a szifon alsó részét a kondenzvízszifonon.

10.5 A szűrő tisztítása a hideg-víz bemenetben

Érvényesség: Termék integrált melegvízkészítéssel

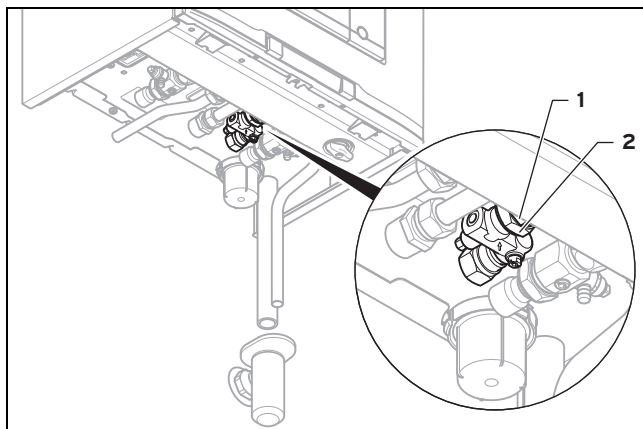


1. Zárja el a hidegvízlezáró-szelepet.
2. Üritse ki a termék melegvíz oldalát.
3. Csavarja le a hollandi anyát (2) és az ellenanyát (1) a termék házán.

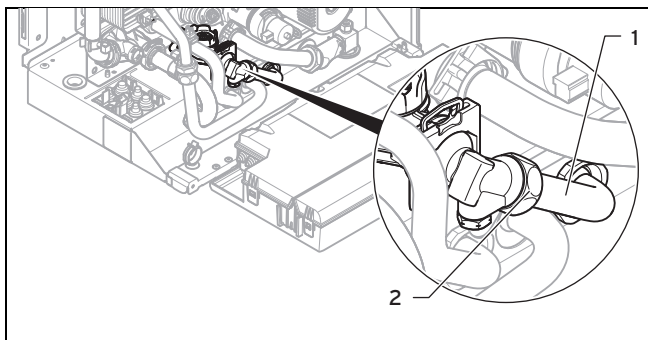

4. Hajtsa előre az elektronika dobozát.
5. Csavarja le a hollandi anyát (2).
6. Vegye ki a csövet (1) a termékből.
7. Öblítse át a szűrőt vízsugárral a folyásiránnyal ellentétes irányban.
8. Ha a szűrő sérült vagy már nem tisztítható megfelelően, akkor cserélje ki.
9. Helyezze vissza ismét a csövet.
10. Minden esetben új tömítéseket használjon, majd csavarja újból erősen vissza a hollandi anyákat és az ellenanyát.
11. Nyissa ki a hidegvíz elzárócsapját.

10.6 Termo-kompaktmodul beszerelés

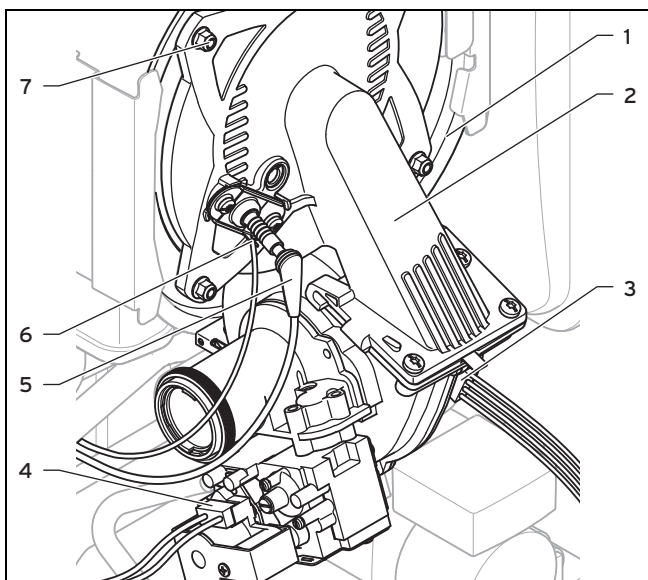

1. Dugja be a termo-kompaktmodult (2) a hőcserélőbe (1).
2. Húzza meg átlósan a négy új anyát (7), míg az égőpárhelyeken egyenletesen felfekszik az ütközőfelületeken.
– Meghúzási nyomaték: 6 Nm
3. Csatlakoztassa ismét a (3) - (6) csatlakozókat.
4. Csatlakoztassa a gázvezetékét új tömítéssel. Eközben rögzítse a gázcsövet elcsavarodás ellen.
5. Nyissa ki a gázvezető csapot.
6. Bizonyosodjon meg arról, hogy nincsenek tömítetlenségek.
7. Ellenőrizze, hogy a tömítés megfelelően illeszkedik-e a helyén a levegőszívócsőben.
8. Dugja rá a légbeszívó csövet ismét a szívócsőnkra.
9. Rögzítse a légbeszívócsövet tartócsavarral.
10. Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását.

10.7 A termék leürítése

1. Zárja el a karbantartó csapokat a terméken.
2. Indítsa el a P.06 ellenőrző programot (elsőbbbségi átkapcsoló szelep középállás).
3. Nyissa meg a leürítő szelepeket.
4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a belső szivattyún a gyorslégtelenítő sapkája ki van nyitva, hogy a termék teljesen kiürüljön.

10.8 A belső tágulási tartály előnyomásának ellenőrzése

1. Zárja el a karbantartó csapokat, és ürítse le a terméket.
2. Mérje meg a tágulási tartály előnyomását a tartály szelepeénél.

Feltétel: Előnyomás < 0,075 MPa (0,75 bar)

- ▶ Töltse utána a tágulási tartályt, ideális esetben nitrogénnel, egyébként levegővel. Bizonyosodjon meg arról, hogy az ürítőszelep az utánatöltés közben nyitva van.
- 3. Ha a tágulási tartály szelepeénél víz lép ki, a tágulási tartályt ki kell cserélni. (→ Oldal: 24)
- 4. Töltse fel a fűtési rendszert. (→ Oldal: 18)
- 5. Légtelenítse a fűtési rendszert. (→ Oldal: 18)

10.9 Az ellenőrzési és karbantartási munkák befejezése

Ha Ön minden karbantartási munkát befejezett:

- ▶ Ellenőrizze a gáz csatlakozási nyomását. (→ Oldal: 19)
- ▶ Ellenőrizze a CO₂-tartalmat és adott esetben állítsa be (légfelesleg-tényező beállítás). (→ Oldal: 19)
- ▶ Adott esetben állítsa be újra a karbantartási időintervallum értékét. (→ Oldal: 21)

10.10 Karbantartás utáni próbaüzem

1. Karbantartás után indítsa el a próbaüzemet.
2. Ellenőrizze a fűtési üzemet és adott esetben a melegvízkészítést (ha van ilyen).

10.11 A termék tömítettségének ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a termék tömítettségét. (→ Oldal: 20)

11 Üzemen kívül helyezés

11.1 A termék átmeneti üzemen kívül helyezése

- ▶ Nyomja meg a be/ki gombot.
◁ A kijelző kialszik.
- ▶ Zárja el a gázvezető csapot.
- ▶ A kombinált készülékeknel és a melegvíztárolóval összekapcsolt készülékeknel kiegészítőleg zárja el a hidegvíz-vezető szelepet is.

11.2 A termék végleges üzemben kívül helyezése

- ▶ Nyomja meg a be/ki gombot.
 - ◁ A kijelző kialszik.
- ▶ Válassza le a terméket az elektromos hálózatról.
- ▶ Zárja el a gázelzáró csapot.
- ▶ Zárja el a hidegvíz-elzáró-szelepet.
- ▶ Ürítse le a terméket. (→ Oldal: 27)

12 A csomagolás ártalmatlanítása

- ▶ A csomagolást előírászerűen ártalmatlanítsa.
- ▶ Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

13 Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi képviseletéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márkaszerelv vagy a javításra feljogosított Vaillant Partnerszerelv végzett munkát, illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!

A Diagnosztikai kódok – áttekintés



Tudnivaló

Mivel a kódtáblázat különböző termékekhez használatos, előfordulhat, hogy a mindenkor terméknél néhány kód nem látható.

Kód	Paraméter	Értékek vagy magyarázatok	Gyári beállítás	Saját beállítás
D.000	Fűtési részterhelés	Beállítható fűtési részterhelés, kW auto: a termék a max. részterhelést automatikusan a rendszer aktuális igényeihez igazítja	Automata	
D.001	Szivattyú utánfutás Fűtés	1 ... 60 min	5 min	
D.002	Max. fűtési üzemszüneti idő	2 ... 60 min	20 min	
D.003	Melegvíz hőfok tényleges érték	°C		nem állítható
D.004	Tároló hőfok tényleges érték	°C		nem állítható
D.005	Fűtési előremenő kívánt hőfok	°C-ban, max. a D.071 diagnosztikai kódnál beállított érték, amelyet az eBUS szabályozó korlátoz, ha van ilyen beépítve		nem állítható
D.006	Melegvíz hőfok kívánt érték	35 ... 65 °C		nem állítható
D.007	Komfort üzem kívánt érték Beépített tároló kívánt érték Tároló hőmérséklet kívánt érték	Termék integrált melegvízkészítéssel, illetve termék integrált melegvízkészítéssel és rétegtöltésű melegvítárolóval 35 ... 65 °C Termék csak fűtési üzemmel 15 °C a fagyvédelem, utána 40–70 °C (a max. hőmérsékletet a D.020 diagnosztikai kód alatt beállítható)		nem állítható
D.008	Szabályozó 3 §§ 4	Szobatermosztát nyitva (nincs hőigény) Szobatermosztát zárva (hőigény)		nem állítható
D.009	eBUS szabályozó kívánt érték	°C		nem állítható
D.010	Belső szivattyú	be, ki		nem állítható
D.011	Külső szivattyú	be, ki		nem állítható
D.012	Tárolótöltő sziv.	be, ki		nem állítható
D.013	Cirkulációs sziv.	be, ki		nem állítható
D.014	Sziv. fordulatszám kívánt érték	A belső nagyhatékonyságú szivattyú előírt értéke, %. Lehetséges beállítások: 0 = auto 1 = 53 2 = 60 3 = 70 4 = 85 5 = 100	0 = auto	
D.015	Sziv. fordulatszám tényleges érték	A belső nagyhatékonyságú szivattyú tényleges értéke, %		nem állítható
D.016	Szabályozó 24V DC fűtési üzem	Fűtési üzem KI/BE		nem állítható
D.017	Szabályozás módja	Szabályozás módja: 0 = előremenő, 1 = visszatérő Visszatérő: a fűtőtéljesítmény automata meghatározásának funkciója inaktív. Max. lehetséges fűtési részterhelés, ha a D.000 az Automata értéken áll.	0 = előremenő	
D.018	Szivattyú üzemmódja	1 = komfort (tovább működő szivattyú) Belső szivattyú bekapcsol, ha a fűtés előremenő hőmérséklete nem Fűtés KI értéken áll, és hőszükségletet a külső szabályozó engedélyezte 3 = Eco (szakaszos szivattyú) A belső szivattyú az utánafutási idő letelte után 25 percenként 5 percre bekapcsol	3 = Eco	

Kód	Paraméter	Értékek vagy magyarázatok	Gyári beállítás	Saját beállítás
D.019	Szivattyú üzemmódja Kétfokozatú sziv.	A 2 fokozatú szivattyú üzemmódjának beállítása 0: égő fűtési üzemmód 2. fokozat, szivattyú előkeringtetés/utánafutás 1. fokozat 1: fűtési üzem és szivattyú előkeringtetés/utánafutás 1. fokozat, melegvíz üzem 2. fokozat 2: automatikus fűtési üzem és szivattyú előkeringtetés/utánafutás 1. fokozat, melegvíz üzem 2. fokozat 3: mindig 2. fokozat 4: automatikus fűtési üzem és szivattyú előkeringtetés/utánafutás 1. fokozat, melegvíz üzem 1. fokozat	2	
D.020	Max. HMV hőmérséklet kívánt érték	Beállítási tartomány: 50 - 70 °C (actoSTOR 65 °C)	65 °C	
D.022	Használati melegvíz igény	be, ki		nem állítható
D.023	Fűtés üzemmód állapot	Fűtés be, fűtés ki (nyári üzemmód)		nem állítható
D.025	Külső eBUS jel: tároló töltése	be, ki		nem állítható
D.026	Kiegészítő relé	1 = cirkulációs szivattyú 2 = külső szivattyú 3 = tárolótöltő szivattyú 4 = elszívó ventilátor 5 = külső mágnesszelep 6 = külső hibajelző 7 = szolár szivattyú (nem aktív) 8 = eBUS távvezérlés (nem aktív) 9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív) 10 = szolár szelep (nem aktív)	2 = külső szivattyú	
D.027	Tartozék relé 1	1 relé átkapcsolás a „2/7” VR 40 többfunkciós modulra 1 = cirkulációs szivattyú 2 = külső szivattyú 3 = tárolótöltő szivattyú 4 = elszívó ventilátor 5 = külső mágnesszelep 6 = külső hibajelző 7 = szolár szivattyú (nem aktív) 8 = eBUS távvezérlés (nem aktív) 9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív) 10 = szolár szelep (nem aktív)	2 = külső szivattyú	
D.028	Tartozék relé 2	2 relé átkapcsolás a „2/7” VR 40 többfunkciós modulra 1 = cirkulációs szivattyú 2 = külső szivattyú 3 = tárolótöltő szivattyú 4 = elszívó ventilátor 5 = külső mágnesszelep 6 = külső hibajelző 7 = szolár szivattyú (nem aktív) 8 = eBUS távvezérlés (nem aktív) 9 = legionella elleni védőszivattyú (nem aktív) 10 = szolár szelep (nem aktív)	2 = külső szivattyú	
D.029	Keringtetett vízm. tényleges értéke	Tényleges érték m³/h értékben		nem állítható
D.033	Ventilátor ford. sz. kívánt érték	ford./perc		nem állítható
D.034	Ventilátor ford. sz. tényleges érték	ford./perc		nem állítható
D.035	Váltószelep állás	Fűtési üzem Párhuzamos üzem (középállás) Melegvíz üzem		nem állítható
D.036	Melegvíz átfolyási menny.	l/perc		nem állítható
D.039	Szolár belépő hőm. tényleges érték	Tényleges érték, °C		nem állítható
D.040	Előremenő hőm. tényleges érték	Tényleges érték, °C		nem állítható
D.041	Visszatérő hőm. tényleges érték	Tényleges érték, °C		nem állítható

Kód	Paraméter	Értékek vagy magyarázatok	Gyári beállítás	Saját beállítás
D.044	Ionizációs áram tényleges érték	Kijelzési tartomány: 0 - 1020 > 800 nincs láng < 400 jó lángkép		nem állítható
D.046	Szivattyú mód	0 = lekapcsolás relével 1 = lekapcsolás PWM-mel	0 = lekapcsolás relével	
D.047	Aktuális külső hőmérséklet	(időjárásfüggő Vaillant szabályozóval) Tényleges érték, °C		nem állítható
D.050	Min. fordulatszám eltolás	ford./perc, beállítási tartomány: 0 - 3000	Névleges érték gyárilag beállítva	
D.051	Max. fordulatszám eltolás	ford./perc, beállítási tartomány: -990 - 0	Névleges érték gyárilag beállítva	
D.058	Szolár utánfűtés	0 = szolár utánfűtés KI 3 = melegvíz aktiválás, kívánt érték minimum 60 °C; termosztatikus keverőszelep szükséges a termék és a vételező hely között	0 = szolár utánfűtés KI	
D.060	Biztonsági hőm. hat. lekapcsolások száma	Lekapcsolások száma		nem állítható
D.061	Tűzelésautomatika lekapcsolások száma	Sikertelen gyújtások száma az utolsó kísérletkor		nem állítható
D.064	Átlagos gyújtási idő	másodperc		nem állítható
D.065	Max.gyújtási idő	másodperc		nem állítható
D.067	Fűtés hátralévő égőtöltési ideje	perc		nem állítható
D.068	Első gyújtási kísérlet száma	Sikertelen gyújtások száma		nem állítható
D.069	Második gyújtási kísérlet száma	Sikertelen gyújtások száma		nem állítható
D.070	Váltószelep üzem	0 = Normál üzem 1 = párhuzamos üzem (középállás) 2 = tartós fűtési üzem helyzet	0 = Normál üzem	
D.071	Fűtési előremenő max. kívánt értéke	40 ... 80 °C	75 °C	
D.072	Tárolótöltő szivattyú utánfutás	Beállítható: 0 - 10 perc, 1 perces lépésekben	2 perc	
D.073	Komfortüzem kívánt érték eltolás	Beállítható: -15 K - 5 K	0	
D.074	Legionellák ell. védel. beépített tároló	0 = KI 1 = BE	1 = BE	
D.075	Max. tárolótöltési idő	20–90 perc	45 perc	
D.076	Készülékjelzés	Device specific number = DSN 8 = VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro; VUW INT II 236/5-3A 20 = VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro; VU INT II 146/5-3A 24 = VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro; VU INT II 246/5-3A; VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro; VUW INT II 286/5-3A		nem állítható
D.077	Melegvíz üzem részterhelés	Beállítható tárolótöltési teljesítmény, kW		
D.078	Max. előremenő melegvíz hőmérséklet	Tárolótöltési hőmérséklet korlátozás, °C 50 °C–80 °C Tudnivaló A választott értéknek legalább 15 K-nel, ill. 15 °C-kal magasabbnak kell lennie a tároló beállított kívánt értékénél.		75 °C
D.080	Fűtési üzemóra szám	óra		nem állítható
D.081	Melegvíz készítés üzemóra szám	óra		nem állítható
D.082	Égő begyújtások száma fűtési üzemben	Égőindítások száma		nem állítható
D.083	Égő begyújtások száma HMV üzemben	Égőindítások száma		nem állítható
D.084	Karbantartás -n	Beállítási tartomány: 0 - 3000 óra és „---” deaktiváláshoz	„---”	

Kód	Paraméter	Értékek vagy magyarázatok	Gyári beállítás	Saját beállítás
D.088	Min. melegvíz átfolyás	Bekapcsolási késleltetés melegvíz-vételezés lapátkeréken keresztüli felismeréséhez (csak integrált melegvízkészítéssel rendelkező termék) 0 = 1,5 l/perc és nincs késleltetés, 1 = 3,7 l/perc és 2 s késleltetés	1,5 l/perc és nincs késleltetés,	
D.090	eBUS szabályozó	Digitális szabályzó állapot felismerve, nincs felismerve		nem állítható
D.091	DCF 77 állapota	DCF állapot, ha csatlakoztatva van a külső hőmérséklet-érzékelő nincs jel van jel szinkronizálva érvényes		nem állítható
D.092	actoSTOR kommunik. állapota	actoSTOR modulfelismerés 0 = nincs csatlakoztatva 1 = kapcsolat hiba:nincs PeBus kommunikáció, a rendszer korábban felismerte az actoSTOR modult 2 = aktív kapcsolat		nem állítható
D.093	Készülék felismerés beállítás	Készülékazonosító = Device Specific Number (DSN) Beállítási tartomány: 0–99		
D.094	Hibalista törlés	A hibalista törlése 0 = Nem 1 = Igen		
D.095	Szoftver verzió Pebus résztvevő	panel (Központi vezérlő) kijelző (Kezelőpanel) actoSTOR (APC) HBI/VR34		nem állítható
D.096	Gyári beállítás visszaállítása?	Az összes beállítható paraméter visszaállítása a gyári beállításokra 0 = Nem 1 = Igen		

B Állapotkódok – áttekintés



Tudnivaló

Mivel a kódtáblázat különböző termékekhez használatos, előfordulhat, hogy a mindenkor terméknél néhány kód nem látható.

Kód	Jelentés
S.00 Nincs fűtési hőszükséglet	Nincs fűtési hőigény. Az égő ki van kapcsolva.
S.01 Ventilátor indulás fűtési üzemben	A ventilátor indítása aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.02 Sziv. előkeringtetés fűtési üzemben	A szivattyú-előkeringtetés aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.03 Gyújtási ciklus fűtési üzemben	A gyújtás aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.04 Égő begyújtás fűtési üzemben	Az égő aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.05 Szivattyú és ventilátor utánfutás fűtési üzemben	A szivattyú-/ventilátor-utánafutás aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.06 Ventilátor utánfutás fűtési üzemben	A ventilátor-utánafutás aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.07 Szivattyú utánfutás fűtési üzemben	A szivattyú-utánafutás aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.08 Fűtés üzemszüneti idő	A megszakítási idő aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.10 Használati melegvíz igény	A melegvízigény aktiválva van.
S.11 Ventilátor indulás melegvíz üzemben	A ventilátor indítása aktiválva van a melegvízkészítéshez.

Kód	Jelentés
S.13 Gyújtási ciklus melegvíz üzemben	A gyújtás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.14 Égő begyújtás melegvíz üzemben	Az égő aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.15 Szivattyú és ventilátor utánfutás melegvíz üzemben	A szivattyú-/ventilátor-utánafutás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.16 Ventilátor utánfutás melegvíz üzemben	A ventilátor-utánafutás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.17 Szivattyú utánfutás melegvíz üzemben	A szivattyú-utánafutás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.20 Használati melegvíz igény	A melegvízigény aktiválva van.
S.21 Ventilátor indulás melegvíz üzemben	A ventilátor indítása aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.22 Sziv. előkeringtetés melegvíz üzemben	A szivattyú-előkeringtetés aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.23 Gyújtási ciklus melegvíz üzemben	A gyújtás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.24 Égő begyújtás melegvíz üzemben	Az égő aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.25 Szivattyú és ventilátor utánfutás melegvíz üzemben	A szivattyú-/ventilátor-utánafutás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.26 Ventilátor utánfutás melegvíz üzemben	A ventilátor-utánafutás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.27 Szivattyú utánfutás melegvíz üzemben	A szivattyú-utánafutás aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.28 Égőtöltési idő melegvíz üzemben	A megszakítási idő aktiválva van a melegvízkészítéshez.
S.30 Nincs hőigény a szabályozótól	A helyiségtermosztát blokkolja a fűtési üzemet.
S.31 Nincs hőigény a nyári üzemben	A nyári üzem aktiválva van, nincs hőigény.
S.32 Eltérő ventilátor fordulatszám miatti várakozási idő	A várakozási idő a ventilátor indításakor aktiválva van.
S.34 Fűtési üzem fagyvédelem	A fagyvédelmi funkció aktiválva van a fűtési üzemhez.
S.39 Kioldott a rendszer határoló termosztátja	A rendszertermosztát vagy a kondenzátumszivattyú kioldott.
S.40 Komfortüzem biztosítás aktív	A komfortbiztosítási üzem aktiválva van.
S.41 A túl magas a víznyomás	A készüléknyomás túl magas.
S.42 Füstgázcsappantyú zárva	Az égéstermék-csappantyú visszajelzése blokkolja az égő fűtési üzemmódját (csak ha össze van kötve a multifunkcionális modullal), vagy meghibásodott a kondenzátumszivattyú, a hőigény blokkolva.
S.46 Komfortbiztosítási üzem min. terhelés Lángkialvás	A komfortbiztosítási üzem kis terhelés melletti lángvesztéshez aktiválva van.
S.53 Vízhány miatti várakozási idő	A termék a modulációtöltés/üzemblokkád-funkció várakozási idején belül van vízhiány miatt (az előremenő-visszatérő eltérés túl nagy).
S.54 Vízhány miatti várakozási idő	A termék az üzemblokkád-funkció várakozási idején belül van vízhiány miatt (hőmérséklet-gradiens).
S.57 Mérőprogram várakozási idő	A termék a várakozási időn belül van a mérőprogram miatt.
S.58 Égő moduláció korlátozás	Az égő modulációs korlátozása aktiválva van.
S.61 Rossz gáztípus hiba	A kódoló ellenállás az áramkörben nem illeszkedik a megadott gázcsoporthoz (lásd F.92).
S.62 CO ₂ mérés	Állítsa be a CO ₂ -tartalmat.
S.63 Hiba: Ellenőrizze a gázellátást	Egy hibaüzenet aktiválva van. Ellenőrizze a gázjáratot.
S.76 Szervízüzenet: Ellenőr. a víznyomást	Egy szervízüzenet aktiválva van. Ellenőrizze a víznyomást.
S.88 Légtelenítő program fut	A légtelenítő program aktiválva van.
S.92 Keringtetett vízm. önteszt	Az önellenőrzés aktiválva van a keringő vízmennyiséghez.
S.93 Füstgázmérés nem lehetséges	Égéstermék mérés pillanatnyilag nem lehetséges.

Kód	Jelentés
S.96 Visszatérő hőmérséklet érzékelő önteszt	A visszatérő hőmérséklet érzékelő öntesztje aktív.
S.97 Víznyomás érzékelő önteszt	Az önellenőrzés aktiválva van a víznyomás-érzékelőhöz.
S.98 Előremenő-/visszatérő hőmérséklet-érzékelő öntesztje	Az előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő öntesztje aktív.
S.99 Vaillant önteszt	A Vaillant önellenőrzés aktiválva van.

C Hibakódok – áttekintés



Tudnivaló

Mivel a kódtáblázat különböző termékekhez használatos, előfordulhat, hogy a mindenkor terméknél néhány kód nem látható.

Kód/jelentés	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.00 Előremenő hőmérséklet érzékelő szakadás	Az előremenő hőmérséklet érzékelője meghibásodott vagy nincs csatlakoztatva	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő hőmérséklet érzékelő, csatlakozódugó, kábelköteg, panel.
F.01 Visszatérő hőmérséklet érzékelő szakadás	A visszatérő hőmérséklet érzékelője meghibásodott vagy nincs csatlakoztatva	▶ Ellenőrizze a következőket: visszatérő hőmérséklet érzékelő, csatlakozódugó, kábelköteg, panel.
F.10 Az előremenő hőmérséklet érzékelőjének rövidzárlata	Az előremenő hőmérséklet érzékelője meghibásodott vagy rövidre zárt	▶ Ellenőrizze a következőket: NTC dugasz, kábelköteg, kábel/burkolat, nyomtatott áramköri lap, NTC érzékelő
F.11 A visszatérő hőmérséklet érzékelőjének rövidzárlata	Az előremenő hőmérséklet érzékelője meghibásodott vagy rövidre zárt	▶ Ellenőrizze a következőket: NTC dugasz, kábelköteg, burkolat, nyomtatott áramköri lap, NTC érzékelő
F.20 Hőm. Határoló miatti biztonsági lekapcs.	Előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő maximális hőmérséklete túl magas a biztonsági hőmérséklet-határolónál az NTC-n keresztül.	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő hőmérséklet-érzékelő (kifogástalan termikus csatlakozás), kábelkorbács, megfelelő szellőzés.
F.22 Vízhány miatti biztonsági lekapcs.	Nincs vagy túl kevés a víz a termékben, vagy a víznyomás túl alacsony	1. Ellenőrizze a következőket: dugasz, kábel a fűtési szivattyúhoz vagy a víznyomás-érzékelőhöz, víznyomás érzékelő, fűtési szivattyú. 2. Aktiválja a P.0 ellenőrzőprogramot és légtelenítsen.
F.23 Nagy hőm. kül. miatti biztonsági lekapcs.	Túl nagy hőfokkülönbség. A keringő víz mennyisége nem elégséges	▶ Ellenőrizze a következőket: dugasz, a fűtőköri szivattyú kábele / víznyomás-érzékelő, levegő / túl kevés víz a fűtőkörben, összecserélték az előremenő és a visszatérő hőmérséklet érzékelőt, szűrő a hidraulikablokkban, víznyomás-érzékelő, fűtőköri szivattyú (megfelelő keringés, 2. fokozat: D.19, D.14, visszacsapó szelep). Aktiválja a P.0 ellenőrzőprogramot.
F.24 Gyors hőm. em. miatti biztonsági lekapcs.	Túl gyors hőmérséklet-növekedés	▶ Ellenőrizze a következőket: dugasz, kábel a fűtési szivattyúhoz, levegő / túl kevés víz a fűtőkörben, belső szellőztető (funkció), fűtési szivattyú (túl alacsony készüléknyomás), túl nagy hőmérséklet gradiens az előremenő fűtésen, gravitációs fék). Aktiválja a P.0 ellenőrzőprogramot.
F.25 Magas fg. hőm. miatti biztonsági lekapcs.	Az égéstermék hőmérséklete túl magas	▶ Ellenőrizze a következőket: csatlakozódugók, a biztonsági hőmérséklet-határoló csatlakozódugója, kábelkorbács, kábel a fűtőköri szivattyúhoz, belső légtelenítő (funkció), égéstermék elvezetés út (eltömődés, kedvezőtlen szél, túl hosszú égéstermék vezeték), túl kevés a víz a fűtőkörben, fűtőköri szivattyú, aktiválja a P.0 ellenőrző programot.
F.26 Hiba: tüzelőany. szelep nem működik.	Hibás vagy nincs csatlakoztatva a gázarmatúra léptetőmotorja	▶ Ellenőrizze a következőket: gázarmatúra léptetőmotor (csatlakozódugó, kábel, a tekercsek átmenete, feszültség), többpólusú csatlakozó, kábelkorbács.
F.27 Biztonsági lekapcs. téves lángjel miatt	A felügyelő elektróda hibás lángot jelez	▶ Ellenőrizze a következőket: gáznymomás a felső mérőnyílásnál, lángórelétróda, vezérlőpanel, gáz mágnesszelep.

Kód/jelentés	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.28 Sikertelen gyújtási kísérlet induláskor	Sikertelen kiesés az indításnál vagy gyújtásnál. Kioldott a gáznyomás-szabályozó vagy a hőre kioldó zárószelep.	- Ellenőrizze a következőket: gázlezáró csap, gázáramlási nyomás, gázarmatúra, levegőbeszívó cső (blokkolás, meglazult csavar), kondenzvíz út (eltömődés), többpólusú csatlakozó, kábelkorbács, gyújtótranszformátor, gyújtókábel, gyújtó csatlakozódugó, gyújtóelektróda, lángőrelektróda, elektronika, földelés, CO2 beállítás. - Érvényesség: csak olyan termékek, amelyeket többszörös bekötésre alakítottak át nyomás alatti üzemben vagy kaskádokban. - Ellenőrizze: A visszacsapó szelep működése (a kipufogógáz útvonalában vagy a keverékcsőben), levegőbeszívó cső (eltömődés)
F.29 Sikertelen újragyújt. kísérlet üzem közben.	A gáz betáplálás időszakosan megszakadt. Sikertelen újragyújtás..	▶ Ellenőrizze a következőket: égéstermék-recirkuláció, kondenzvíz út (eltömődés), földelés, gázarmatúra és elektróda kábele (hibás érintkezés).
F.32 Ventilátor hiba	Hibás vagy nincs csatlakoztatva a fűvő	▶ Ellenőrizze a következőket: csatlakozódugó, kábelkorbács, ventilátor (blokkolás, funkció, kifogástalan fordulatszám), Hall-érzékelő, vezérlőpanel, égéstermék elvezetés út (eltömődés).
F.49 eBUS hiba	Kisebbségi feszültség az eBUS-on	▶ Ellenőrizze a következőket: eBUS (túlterhelés, két feszültségellátás különböző polaritással, rövidzárlat).
F.61 Tüzelőanyag-szelep vezérlési hiba	A gázarmatúra nem vezérelhető	▶ Ellenőrizze a következőket: kábelköteg, dugasz, gázarmatúra (tekercsek), nyomtatott áramköri lap
F.62 Tüzelőanyag-szelep kikapcs. késlelt. hiba	A láng kialakulása után a gáz-szelep késleltetett kikapcsolása	▶ Ellenőrizze a következőket: gáz-szelep, égőfelület (elszennyeződés), csatlakozódugó, kábelkorbács, vezérlőpanel.
F.63 EEPROM hiba	EEPROM meghibásodott	▶ Kicserélni: Nyomtatott áramköri lap.
F.64 Elektronika/érzékelő hibája	Elektronika, biztonság szempontjából fontos érzékelő vagy kábel meghibásodott	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő hőmérséklet-érzékelő, kábel az érzékelőhöz, lángérzékelő (pl. lángőrelektróda) instabil jelre, elektronika.
F.65 Elektronika hőmérs. hiba	Az elektronika meghibásodott vagy külső hatás miatt túl meleg	- Ellenőrizze a következőt: vezérlőpanel. - Adott esetben csökkentse a környezeti hőmérsékletet.
F.67 Elektr./lángfelism. hiba	Valószínűtlen lángjel	▶ Ellenőrizze a következőket: kábelkorbács, lángőr, vezérlőpanel.
F.68 Instabil lángjel hiba	A lángőr instabil lángjelet jelez	▶ Ellenőrizze a következőket: légfelesleg-tényező, gázáramlási nyomás, kondenzvíz útja (eltömődés), gázfűvőka, ionizációs áram (kábel, elektróda), égéstermék-recirkuláció.
F.70 Érvényt. kész. felsim. hiba	Hibás/hiányzó készülék azonosító vagy hibás/hiányzó kódoló ellenállás	▶ Ha kicserélte a kijelzőt és a vezérlőpanelt, akkor módosítani kell a készülékazonosítót a d.93 alatt.
F.71 Előremenő hőmérséklet érzékelő hiba	Az előremenő hőmérséklet érzékelője elfogadhatatlan értéket szolgáltat	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő hőmérséklet érzékelő (helyes termikus csatlakozás).
F.72 Előre-/visszatérő hőmérséklet érzékelő hibája	Túl nagy a hőmérséklet-különbség az előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő között	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő hőmérséklet érzékelő / visszatérő hőmérséklet érzékelő (működés, helyes termikus csatlakozás)
F.73 Víznyomásérz. hiba (jel túl alacsony)	A víznyomás-érzékelő túl alacsony víznyomást jelez	▶ Ellenőrizze a következőket: víznyomás, testcsatlakozás, kábel, csatlakozódugó, víznyomás-érzékelő (rövidzárlat a GDN) felé.
F.74 Víznyomásérz. hiba (jel túl magas)	Túl magas a víznyomás	- Eressze le a vizet. - Ellenőrizze a víznyomás-érzékelőt.
F.75 Szivattyú/vízhiány hiba	A szivattyú indításakor nem érzékelhető megfelelő nyomásugrás	- Ellenőrizze a következőket: víznyomás-érzékelő, fűtőkör szivattyú (blokkolás), fűtőkör (levegő, megfelelő vízmennyiség), beállítható megkerülő vezeték, külső tágulási tartály (a visszatérő ághoz kell csatlakoztatva lenni). Aktiválja a P.0 ellenőrzőprogramot. - Az 1 1/2 hüvelyknél nagyobb hidraulikus váltó vagy fűtés-cső beszerelése esetén az előremenő fűtés 3/4 hüvelykes tömítését szűkítőbetétre kell cserélni. Adott esetben telepíteni az F.75 szervizkészletet.
F.77 Füstgázcsappantyú kondenzv. sz. hiba	Nincs visszajelzés az égéstermék csappantyútól; a kondenzátumszivattyú túlfolyása	▶ Ellenőrizze a következőket: kábel a VR40 tartozékhoz, égéstermék csappantyú (kábelezés, visszajelzés kapcsoló), kondenzátumszivattyú, híd a rendszertermosztáthoz, 2/7 multifunkcionális modul (híd)
F.78 Melegvíz kimeneti érzékelő megszak. a külső szabályozónál	A UK link box csatlakoztatva van anélkül, hogy híd lenne a melegvíz hőmérséklet-érzékelőn.	- Ellenőrizze a következőket: tartozék (konfiguráció/elektromos csatlakozás). - A készülék megjeleníti a hibát, de a készülék hibás működése nem tapasztalható.


Kód/jelentés	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
F.83 Hőmérsékletváltozás miatti NTC-hiba	Túl kicsi a hőmérséklet-különbség az előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő között	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő/visszatérő hőmérséklet érzékelő (működés, helyes termikus csatlakozás), elegendő vízmennyiség
F.84 Nem megeng. hőfok különbség miatti hiba	Elfogadhatatlan hőmérséklet különbség	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő/visszatérő hőmérséklet érzékelők (megfelelő termikus csatlakoztatás, az érzékelők fel vannak cserélve)
F.85 Rosszul felszerelt NTC miatti hiba	Előremenő/visszatérő hőmérséklet-érzékelő hibás/elfogadhatatlan értékeket szolgáltat.	▶ Ellenőrizze a következőket: előremenő/visszatérő hőmérséklet érzékelő (helyes termikus csatlakoztatás).
Kommunikációs hiba	Kommunikációs hiba a kijelző és a vezérlőpanel között a kapcsolódobozban	▶ Ellenőrizze a következőket: kábel/csatlakozódugó a kijelző és a vezérlőpanel között.

D Ellenőrző programok – áttekintés


ellenőrzőprogram	Jelentés
P.00 Légtelenítés	A rendszer ütemesen vezérli a belső szivattyút. A fűtőkör és a melegvízkör légtelenítése a körök automatikus átkapcsolásával adaptívan, a gyors-légtelenítőn keresztül történik (a gyors-légtelenítő sapkáját meg kell lazítani). Az aktív kör megjelenik a kijelzőn. Nyomja meg 1-szer a  gombot a fűtőkör légtelenítésének indításához. Nyomja meg 1-szer a  gombot a légtelenítő program befejezéséhez. Információ: a légtelenítő program körönként 7,5 percig fut, azután befejeződik. A fűtőkör légtelenítése: az elsőbbségi átkapcsoló szelep fűtési üzemi állásban, a belső szivattyú vezérlése 9 cikluson át: 30 s be, 20 s ki. Aktív fűtőkör kijelzés. Melegvízkör légtelenítés: a fenti ciklusok lefutása vagy a jobb oldali választógomb ismételt megnyomása után: az elsőbbségi átkapcsoló szelep melegvíz állásban, a belső szivattyú vezérlése mint fent. Aktív melegvízkör kijelzés.
P.01 Max. terhelés	A termék sikeres gyújtás után maximális hőterheléssel működik.
P.02 Min. terhelés	A termék sikeres gyújtás után minimális hőterheléssel működik.
P.06 Töltő üzemmód	Az előnykapcsoló váltószelep középhelyzetbe áll. Az égő és a szivattyú kikapcsol (a termék feltöltéséhez és kiürítéséhez).

E.1 Bekötési kapcsolási rajz, csak fűtési üzemhez használt termék

E.1 Bekötési kapcsolási rajz, csak fűtési üzemhez használt termék

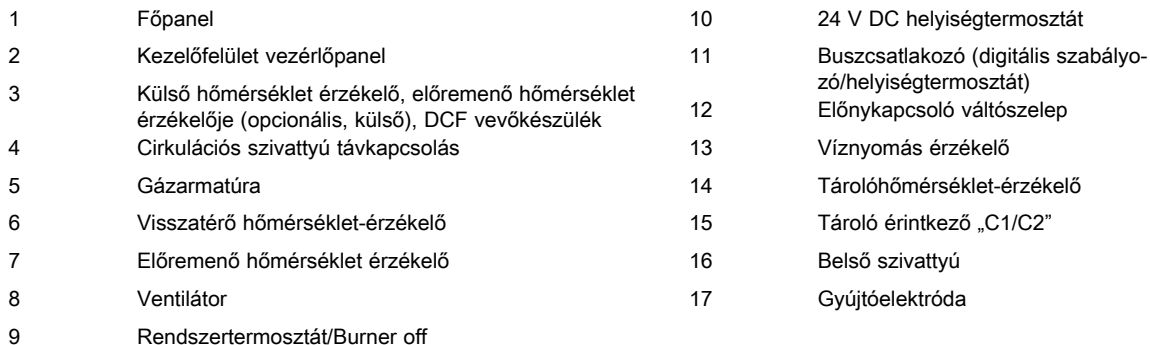

E.2 Bekötési kapcsolási rajz, integrált melegvízkészítéssel rendelkező termék

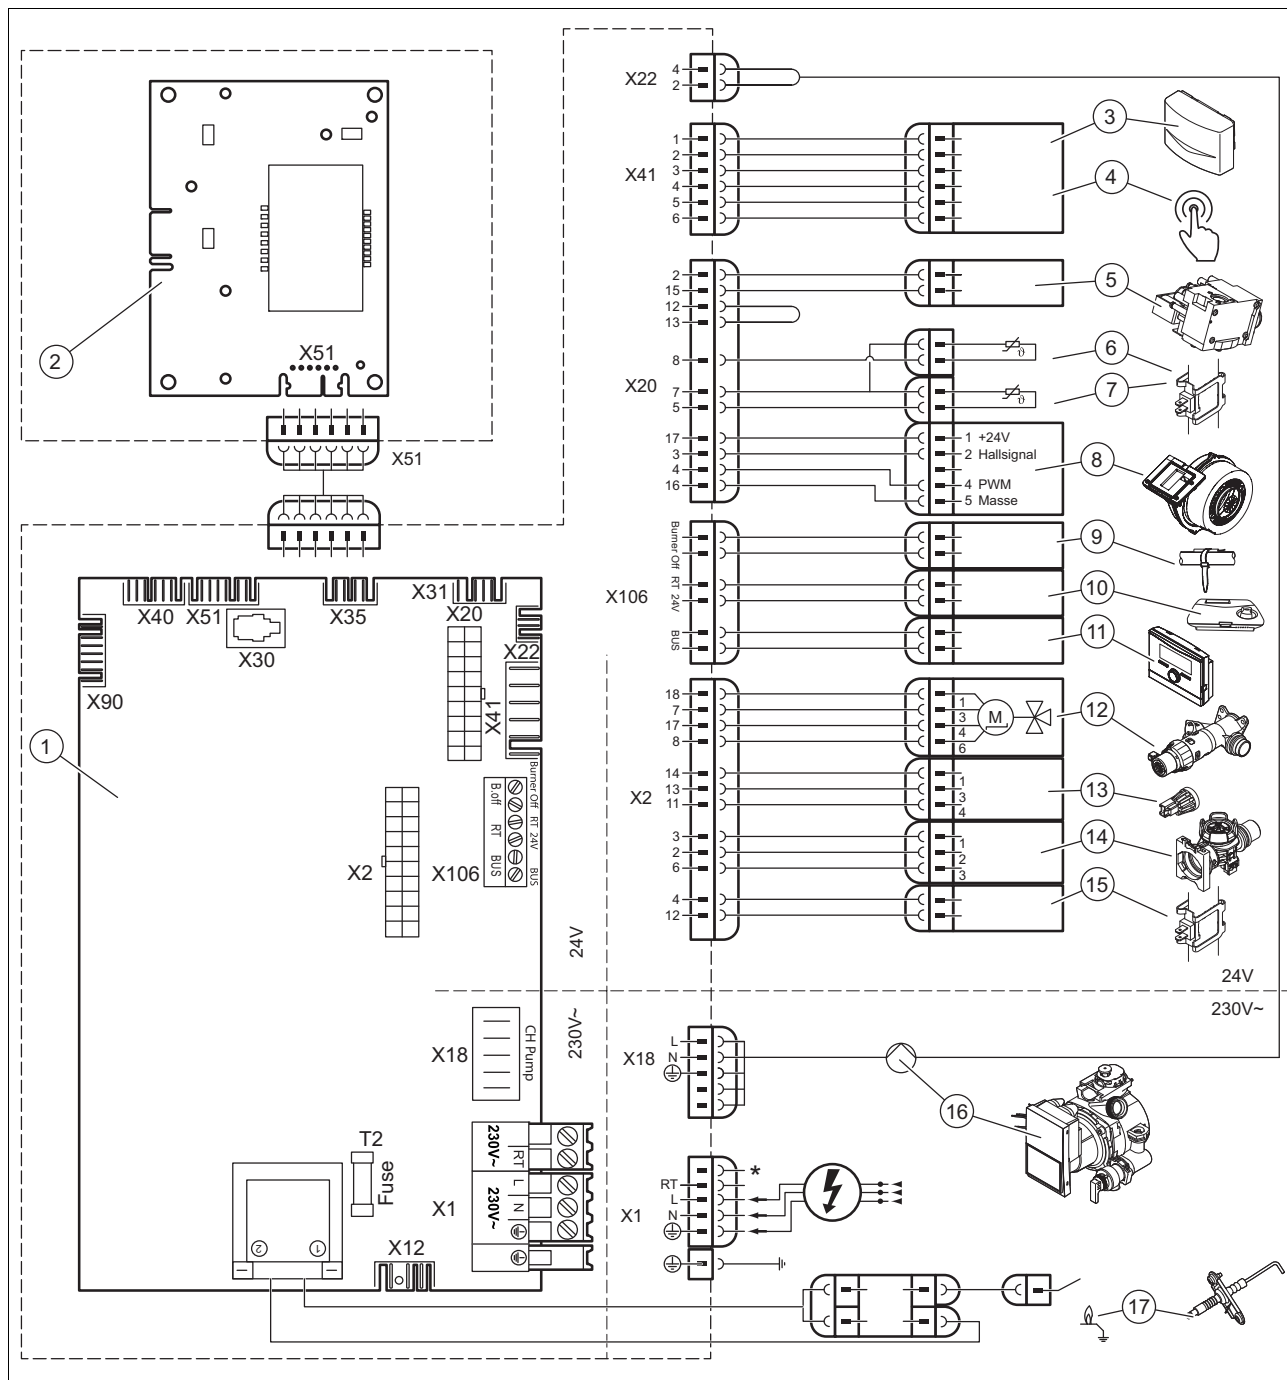

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Főpanel | 10 | 24 V DC helyiségtermostát |
| 2 | Kezelőfelület vezérlőpanel | 11 | Buszcsatlakozó (digitális szabályozó/helyiségtermostát) |
| 3 | Külső hőmérséklet érzékelő, előremenő hőmérséklet érzékelője (opcionális, külső), DCF vevőkészülék | 12 | Előnykapcsoló váltószelep |
| 4 | Cirkulációs szivattyú távkapcsolás | 13 | Víznyomás érzékelő |
| 5 | Gázarmatúra | 14 | Lapátkerekes érzékelő |
| 6 | Visszatérő hőmérséklet-érzékelő | 15 | Melegindítás érzékelő |
| 7 | Előremenő hőmérséklet érzékelő | 16 | Belső szivattyú |
| 8 | Ventilátor | 17 | Gyújtóelektróda |
| 09 | Rendszertermostát/Burner off | * | Terméktípustól függő |

F Felülvizsgálati és karbantartási munkálatok

Az alábbi táblázat a gyártó követelményeit sorolja fel a minimális ellenőrzési és karbantartási időintervallumokkal kapcsolatban. Ha a nemzeti előírások és irányelvek rövidebb felülvizsgálati és karbantartási időintervallumokat követelnek meg, akkor a gyártó előírásai helyett ezeket kell figyelembe venni. Minden felülvizsgálati és karbantartási munka esetén végezze el a szükséges előkészítő és befejező munkálatokat.

#	Karbantartási munka	Intervallum	
1	Ellenőrizze a levegő-/égéstermék elvezető rendszer tömörségét, eltömődését, valamint hogy az előírásoknak megfelelően van-e rögzítve és helyesen van-e felszerelve	Évente	
2	Távolítson el minden szennyeződést a termékről és a turbókamrából	Évente	
3	Szemrevételezéssel ellenőrizze a hőcella állapotát, különösen figyeljen a korrózióra, rozsdára és egyéb károsodásokra. Ha szükséges, végezze el a karbantartását	Évente	
4	Ellenőrizze a csatlakozási gáznyomást mint áramlási nyomást maximális hőterhelés mellett	Évente	
5	Ellenőrizze a CO ₂ -tartalmat és adott esetben állítsa be (légfelesleg-tényező beállítása)	Évente	19
6	CO ₂ -tartalom (légfelesleg-tényező) és a CO/CO ₂ -arány jegyzőkönyvezése	Évente	
7	Ellenőrizze az dugaszolható csatlakozások/csatlakozások működőképességét/kifogástalan kapcsolatát (a terméknek feszültségmentesnek kell lenni)	Évente	
8	A gázlezárási csap és a karbantartócsapok működőképességének ellenőrzése	Évente	
9	Ellenőrizze a kondenzvízszifon elszennyeződéseit, és tisztítsa meg a szennyeződésektől	Évente	
10	A táglási tartály előnyomásának ellenőrzése	Szükség esetén, legalább két évente	
11	Ellenőrizze a szigetelőpaplanokat az égéstartományban, és cserélje ki a sérült szigetelőpaplanokat	Szükség esetén, legalább két évente	
12	A hőcserélő tisztítása	Szükség esetén, legalább két évente	26
13	Az égő ellenőrzése sérülések szempontjából	Szükség esetén, legalább két évente	
14	Ha a víz mennyisége (melegvíz) nem megfelelő, vagy nem kielégítő a kifolyási hőmérséklete, ellenőrizni kell a szekunder hőcserélőt	Szükség esetén, legalább két évente	
15	A szűrő tisztítása a hideg-víz bemenetben	Szükség esetén, legalább két évente	26
16	A lapátkerekes érzékelő ellenőrzése szennyeződések / sérülések szempontjából	Szükség esetén, legalább két évente	
17	A fűtési rendszer feltöltése	Szükség esetén, legalább két évente	18
18	Karbantartás utáni próbaüzem	Évente	
19	A gyújtás és az égés szemrevételezéses ellenőrzése	Évente	
20	Ismét ellenőrizze a CO ₂ -tartalmat (a légfelesleg-tényezőt)	Szükség esetén, legalább két évente	
21	A tömítettség ellenőrzése	Minden karbantartáskor	20
22	Az ellenőrzési és karbantartási munkák befejezése	Évente	27

G Műszaki adatok

Műszaki adatok – általános információk

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Rendeltetési ország (jelölés ISO 3166 szerint)	HU	HU	HU	HU
Jóváhagyott készülék kategóriák	II ₂ HS3P	II ₂ HS3P	II ₂ HS3P	II ₂ HS3P
Készülékoldali gázcsatlakozó	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Készülékoldali előremenő/visszatérő fűtőcsatlakozók	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Készülékoldali hideg- és melegvíz csatlakozás	–	–	G 3/4 "	G 3/4 "
Biztonsági szelep csatlakozócső (min.)	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Levegő/égéstermék-csatlakozó	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm	60/100 mm
Kondenzvíz elvezető vezeték (min.)	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
G20 földgáz gáznyomás	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)
G25.1 földgáz gáznyomás	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)	2,5 kPa (25,0 mbar)
G31 propángáz gáznyomás	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)	3,0 kPa (30,0 mbar)
Gázfogyasztás 15 °C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson (adott esetben melegvíz-készítésre vonatkoztatva), G20	1,7 m³/h	3,0 m³/h	2,5 m³/h	3,0 m³/h
Csatlakozási érték 15 °C hőmérsékletnél és 1013 mbar nyomásnál (adott esetben melegvízkészítésre vonatkoztatva), G25.1	2,0 m³/h	3,5 m³/h	2,9 m³/h	3,5 m³/h
Gázfogyasztás 15 °C hőmérsékleten és 1013 mbar nyomáson (adott esetben melegvíz-készítésre vonatkoztatva), G31	1,3 kg/h	2,2 kg/h	1,8 kg/h	2,2 kg/h
Égéstermék tömegáram fűtési üzemben, P min..G20 esetén	2,5 g/s (9,00 kg/h)	3,0 g/s (10,80 kg/h)	2,5 g/s (9,00 kg/h)	3,0 g/s (10,80 kg/h)
Égéstermék tömegáram melegvízkészítésnél, P max. G20 esetén	7,3 g/s (26,28 kg/h)	12,8 g/s (46,08 kg/h)	10,6 g/s (38,16 kg/h)	12,8 g/s (46,08 kg/h)
Égéstermék tömegáram fűtési üzemben, P min..G25.1 esetén	2,6 g/s (9,36 kg/h)	3,2 g/s (11,52 kg/h)	2,6 g/s (9,36 kg/h)	3,2 g/s (11,52 kg/h)
Égéstermék tömegáram melegvízkészítésnél, P max. G25.1 esetén	7,6 g/s (27,36 kg/h)	13,2 g/s (47,52 kg/h)	10,7 g/s (38,52 kg/h)	13,2 g/s (47,52 kg/h)
Égéstermék tömegáram fűtési üzemben, P min..G31 esetén	3,6 g/s (12,96 kg/h)	3,9 g/s (14,04 kg/h)	3,6 g/s (12,96 kg/h)	3,9 g/s (14,04 kg/h)
Égéstermék tömegáram melegvízkészítésnél, P max. G31 esetén	7,5 g/s (27,00 kg/h)	13,0 g/s (46,80 kg/h)	10,6 g/s (38,16 kg/h)	13,0 g/s (46,80 kg/h)
Min. égéstermék hőmérséklet	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Max. égéstermék hőmérséklet	75 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Jóváhagyott gázkészülék fajták	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B33P, B53P	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B33P, B53P	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B33P, B53P	C13, C33, C43, C53, C83, C93, B33, B33P, B53P
30% hatásfok	109,4 %	109,4 %	109,4 %	109,4 %
NOx-osztály	6	6	6	6
Készülék méret, szélesség	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Készülék méret, magasság	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm
Készülék méret, mélység	338 mm	338 mm	338 mm	338 mm
Nettó tömeg kb.	32 kg	32 kg	33,4 kg	34,7 kg

Műszaki adatok – teljesítmény/terhelés, G20

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Névleges hőteljesítmény tartomány (P) 50/30 °C-nál	5,7 ... 15,3 kW	7,0 ... 25,9 kW	5,7 ... 24,9 kW	7,0 ... 25,9 kW
Névleges hőteljesítmény tartomány (P) 80/60 °C-nál	5,2 ... 14,0 kW	6,2 ... 24,0 kW	5,2 ... 23,0 kW	6,2 ... 24,0 kW
Legnagyobb hőteljesítmény melegvízkészítésnél	16,0 kW	28,0 kW	23,0 kW	28,0 kW
Legnagyobb hőterhelés melegvízkészítésnél	16,3 kW	28,6 kW	23,5 kW	28,6 kW
Legnagyobb fűtésoldali hőterhelés	14,3 kW	24,5 kW	23,5 kW	24,5 kW
Legkisebb hőterhelés	5,5 kW	6,6 kW	5,5 kW	6,6 kW
Fűtés beállítási tartomány	5 ... 14 kW	6 ... 24 kW	5 ... 19 kW	6 ... 24 kW
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 40/30 °C-nál	106,0 %	107,0 %	107,0 %	107,0 %
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 50/30 °C-nál	107,0 %	106,0 %	106,0 %	106,0 %
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 60/40 °C-nál	101,0 %	101,0 %	101,0 %	101,0 %
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 80/60 °C-nál	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %

Műszaki adatok – teljesítmény/terhelés, G25.1

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Névleges hőteljesítmény tartomány (P) 50/30 °C-nál	5,7 ... 14,9 kW	6,9 ... 25,5 kW	5,7 ... 19,7 kW	6,9 ... 25,5 kW
Névleges hőteljesítmény tartomány (P) 80/60 °C-nál	5,2 ... 14,0 kW	6,2 ... 24,0 kW	5,2 ... 18,5 kW	6,2 ... 24,0 kW
Legnagyobb hőteljesítmény melegvízkészítésnél	16,0 kW	28,0 kW	23,0 kW	28,0 kW
Legnagyobb hőterhelés melegvízkészítésnél	16,3 kW	28,6 kW	23,5 kW	28,6 kW
Legnagyobb fűtésoldali hőterhelés	14,3 kW	24,5 kW	18,9 kW	24,5 kW
Legkisebb hőterhelés	5,5 kW	6,6 kW	5,5 kW	6,6 kW

Műszaki adatok – teljesítmény/terhelés, G31

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Névleges hőteljesítmény tartomány (P) 50/30 °C-nál	7,9 ... 14,9 kW	8,9 ... 25,3 kW	7,9 ... 24,2 kW	8,9 ... 25,3 kW
Névleges hőteljesítmény tartomány (P) 80/60 °C-nál	7,2 ... 14,0 kW	8,2 ... 24,0 kW	7,2 ... 23,0 kW	8,2 ... 24,0 kW
Legnagyobb hőteljesítmény melegvízkészítésnél	16,0 kW	28,0 kW	23,0 kW	28,0 kW
Legnagyobb hőterhelés melegvízkészítésnél	16,3 kW	28,6 kW	23,5 kW	28,6 kW
Legnagyobb fűtésoldali hőterhelés	14,3 kW	24,5 kW	23,5 kW	24,5 kW
Legkisebb hőterhelés	7,7 kW	8,7 kW	7,7 kW	8,7 kW
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 40/30 °C-nál	106,0 %	105,0 %	105,0 %	105,0 %
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 50/30 °C-nál	104,0 %	103,0 %	103,0 %	103,0 %
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 60/40 °C-nál	101,0 %	101,0 %	101,0 %	101,0 %
Hatásfok, névleges hőterhelés (állandó) 80/60 °C-nál	98,0 %	98,0 %	98,0 %	98,0 %

Műszaki adatok – fűtés

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Maximális előremenő hőmérséklet	85 °C	85 °C	85 °C	85 °C
Max. előremenő hőmérséklet beállítási tartomány (gyári beállítás: 75 °C)	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C	30 ... 80 °C
Megengedett teljes túlnyomás	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)	0,3 MPa (3,0 bar)
Keringtetett vízmennyiség (ΔT= 20 K-re vonatkoztatva)	602 l/h	1 032 l/h	796 l/h	1 032 l/h
Kondenzvíz mennyiség kb. (pH-érték 3,5 ... 4,0) 50/30 °C fűtési üzemnél	1,4 l/h	2,5 l/h	1,9 l/h	2,5 l/h
Szivattyú maradék szállítási magasság (névleges keringtetett vízmennyiség esetén)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)	0,025 MPa (0,250 bar)

Műszaki adatok – melegvízkészítés

	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Legkisebb vízmennyiség	2,0 l/min	2,0 l/min
Vízmennyiség (ΔT = 30 K esetén)	11,0 l/min	13,4 l/min
Megengedett túlnyomás	1,0 MPa (10,0 bar)	1,0 MPa (10,0 bar)
Legkisebb hálózati nyomás	0,035 MPa (0,350 bar)	0,035 MPa (0,350 bar)
Kifolyó melegvíz hőmérséklet-tartomány	35 ... 65 °C	35 ... 65 °C

Műszaki adatok – elektromos berendezések

	VU 146/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 236/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro	VUW 286/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro
Elektromos csatlakoztatás	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz	230 V~/50 Hz
Megengedett csatlakozási feszültség	190 ... 253 V	190 ... 253 V	190 ... 253 V	190 ... 253 V
Beépített biztosíték (lassú)	2 A	2 A	2 A	2 A
Min. elektromos teljesítményfelvétel	35 W	35 W	35 W	35 W
Max. elektromos teljesítményfelvétel	70 W	85 W	80 W	85 W
Elektromos teljesítményfelvétel készenléti módban	< 2 W	< 2 W	< 2 W	< 2 W
Védettség	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Ellenőrző jel/regisztrációs szám.	CE-0085CM0321	CE-0085CM0321	CE-0085CM0321	CE-0085CM0321

Címszójegyzék

A				Feszültség.....	5
A gázarmatúra cseréje.....	23			Fűtés előremenő.....	12
A hőcserélő cseréje.....	24			Fűtés visszatérő.....	12
A ventilátor cseréje.....	23			Fűtési rendszer, légtelenítés.....	18
Adattábla.....	8			Fűtővíz előkészítése.....	16
Az égő cseréje.....	23			G	
Á				Gáz átállítás.....	19
Állapotkódok.....	16			Gázarmatúra, csere.....	23
Áramellátás.....	15			Gázbeállítás.....	19
Átadás, üzemeltető.....	22			Gázcsoport.....	11
B				Gázszag.....	4
Beállítás, CO ₂ -tartalom.....	19			Gyári beállítások, visszaállítás.....	22
Beállítás, karbantartási időintervallum.....	21			Gyors-légtelenítő.....	18
Beállítás, szivattyúteljesítmény.....	21			H	
Befejezés, felülvizsgálati munkák.....	27			Hálózati csatlakozás.....	15
Befejezés, karbantartási munkák.....	27			Helyiséglevegőtől függő üzemeltetés.....	5
Belső tágulási tartály előnyomás ellenőrzés.....	27			Hibakódok.....	22
Belső tágulási tartály, csere.....	24			Hibatároló, lehívás.....	22
Beszerelés, termo-kompaktmodul.....	27			Hibatároló, törlés.....	22
Biztonsági berendezés.....	5			Hibaüzenetek.....	22
C				Hideg-víz csatlakozás.....	12
CE-jelölés.....	8			Hidegvíz bemenet szűrő, tisztítás.....	26
Cikkszám.....	8			Hőcserélő, csere.....	24
Cirkulációs szivattyú.....	15			Hőcserélő, tisztítás.....	26
CO ₂ -tartalom, beállítása.....	19			I	
CO ₂ -tartalom, ellenőrzése.....	19			Ivóvíz-utánamelegítés, napkollektoros.....	22
Csatlakozó méretek.....	9			J	
Csatlakoztatás, szabályozó.....	15			Javítás, befejezés.....	25
Csere, belső tágulási tartály.....	24			Javítás, előkészítés.....	23
Csere, NYÁK lap és kijelző.....	25			K	
Csere, NYÁK lap vagy kijelző.....	24			Kapcsolódoboz, kinyitás.....	14
Csomagolás ártalmatlanítása.....	28			Kapcsolódoboz, lezárás.....	14
Csomagolás, ártalmatlanítás.....	28			Karbantartási időintervallum, beállítás.....	21
D				Karbantartási munkák, elvégzés.....	25
Diagnosztikai kódok, lehívás.....	20			Karbantartási munkák, befejezés.....	27
Dokumentumok.....	7			Készülékadapter ø 60/100 mm levegő-/égéstermék elvezető rendszer eltolással.....	13
E				Készülékadapter ø 60/100 mm, eltolással, szerelés.....	13
Égési levegő bevezetés.....	5			Készülékadapter ø 80/125 mm levegő-/égéstermék elvezető rendszer.....	13
Égéstermék szag.....	5			Készülékadapter ø 80/125 mm, szerelés.....	13
Égéstermék-elvezetés.....	5			Készülékadapter, csere.....	13
Égő, ellenőrzés.....	26			Készülékadapter, leszerelés.....	13
Égőtöltési idő.....	21			Kezelési koncepció.....	16
Égőtöltési idő, beállítás.....	21			Kikapcsolás.....	27
Égőtöltési idő, visszaállítás.....	21			Kiszerelés, termo-kompaktmodul.....	25
Elektromosság.....	5			Komfort biztonsági üzem.....	22
Ellenőrzés, belső tágulási tartály előnyomás.....	27			Kondenzátumszifon.....	18, 26
Ellenőrzés, CO ₂ -tartalom.....	19			Kondenzvíz-elvezető vezeték.....	12
Ellenőrzés, égő.....	26			Korrózió.....	6
Ellenőrző programok.....	16			L	
Előírások.....	6			Lefolyócső, biztonsági szelep.....	13
Előkészítés, javítás.....	23			Légfelesleg-tényező beállítás.....	19
Elülső burkolat, zárt állapotban.....	5			Légtelenítés, fűtési rendszer.....	18
Elvégzés, felülvizsgálati munkák.....	25			Lehívás, diagnosztikai kódok.....	20
Elvégzés, karbantartási munkák.....	25			Leolvasási és beállítási lehetőségek.....	16
Elzáró berendezések.....	27			Leürítés, termék.....	27
F				Levegő-/égéstermék elvezető rendszer.....	5
Fagy.....	6			Levegő-/égéstermék elvezető rendszer készülékadapter... ..	13
Felállítási hely.....	5–6			Levegő-/égéstermék elvezető rendszer, csatlakoztatás.....	13
feltöltés.....	18			Levegő-/égéstermék elvezető rendszer, szerelés.....	13
Felülvizsgálati munkák, befejezés.....	27			M	
Felülvizsgálati munkák, elvégzés.....	25			Maradék szállítási magasság, szivattyú.....	21

Melegvíz csatlakozás	12
Méshkicsapódás	20
Minimális távolság	9
N	
NYÁK lap és kijelző, csere	25
NYÁK lap vagy kijelző, csere	24
Nyomásmérő	7
O	
Oldalsó rész, felszerelés	10
Oldalsó rész, leszerelés	10
P	
PB-gáz	5, 11
Pótalkatrészek	23
R	
Rendeltetésszerű használat	4
S	
Sorozatszám	8
Szabályzó, csatlakoztatás	15
Szakember	4
Szakember szint	16
Szakember szint, lehívás	16
Szakképzés	4
Szállítás	5
Szállítási terjedelem	8
Szerszám	6
Szervizjelentés	22
Szivattyú, maradék szállítási magasság	21
Szivattyúteljesítmény, beállítás	21
T	
Termék méretek	9
Termék, bekapcsolás	16
Termék, kikapcsolás	16, 27
Termék, leürítés	27
Termo-kompaktmódul, beszerelés	27
Termo-kompaktmódul, kiserelés	25
Tisztítás, hidegvíz bemenet szűrő	26
Tisztítás, hőcserélő	26
Tömeg	10
Tömítettség	20, 25, 27
Túlfolyószelep, beállítás	21
U	
Üzemen kívül helyezés	28
Üzemen kívül helyezés, átmeneti	27
V	
Vázlat	5
Ventilátor, csere	23
Vízke	20

Szállító**Vaillant Saunier Duval Kft.**

Office Campus Irodaház

A épület, II. emelet

1097 Budapest ■ Gubacsi út 6. ■ Magyarország

Tel +36 1 464 7800

vaillant@vaillant.hu ■ www.vaillant.hu



0020246766_04

Kiadó/gyártó**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Ezek az útmutatók, vagy ezek részei szerzői jogi védelem alatt állnak, és kizárólag a gyártó írásos beleegyezésével sokszorosíthatók, illetve terjeszthetők.

A műszaki változtatások joga fenntartva.